



—— 品质铸就辉煌 ——

资质证书

QUALITY CERTIFICATION

江苏奥凯电气有限公司
JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD.



BRIEF 企业简介 INTRODUCTION

江苏奥凯电气有限公司是一高新技术企业，位于风景秀丽的中国江苏省镇江新区港南大道 88 号，周边环境优雅，交通便捷。公司注册资金 13262.8 万元，现拥有 5.6 万平方米的研发、制造基地和标准化厂房。公司引进现代化生产设备，先进的检测仪器，研制、开发、制造、销售输配电设备成套高新技术产品。公司管理规范，资质齐全，技术力量雄厚，已通过国家质量管理体系、职业健康管理体系以及环境安全管理体系的认证和验收。

本公司主要产品有高低压系列开关柜、配电箱，高低压母线槽、照明母线，铝合金、不锈钢、玻璃钢、防火、节能灯系列电缆桥架，产品严格按国家标准生产并已通过国家强制性 3C 认证，且达到国际先进水平，产品广泛应用于发电厂、输配电、化工、冶金、石油、房产及标准化工厂等重要建设工程项目，品种齐全，完全满足不同用户，不同场合与不同环境的客户需求，且得到用户一致好评。

公司于 2012 年正式引进现代化生产设备、先进的检测仪器，研制开发预警系统成套高新技术产品，产品达到国际先进水平，得到用户一致好评。2012 年 11 月，爆炸物危险实时监控安全预警系统荣获军队科技进步一等奖。

奥凯电气正以“科技先行。质量为本，客户至上，服务至佳”为原则，继往开来，不断进取，团结奋进，走向更加辉煌的明天！



办公楼大厅



研发中心

以诚待人，
以信立企。




CONTENTS

目录




| | |
|------------------------------------|-------|
| 1、开关柜系列、母线槽系列、电缆桥架系列 | 01-06 |
| 2、先进的生产设备 | 07-11 |
| 3、营业执照、开户许可证 | 12-13 |
| 4、资信等级证书、合格供应商证书、高新技术企业证书 | 14-15 |
| 5、准产证、产品质量信得过企业证书 | 16-17 |
| 6、重合同守信用企业、江苏省优质产品、军队科技进步一等奖 | 18-19 |
| 7、商标注册证、质量体系、环境体系、职业健康安全认证证书 | 20-21 |
| 8、产品认证证书 | 22-32 |
| 9、产品认证试验报告 | 33-40 |
| 10、用户意见反馈 | 41-43 |
| 11、工程业绩 | 44-49 |

电缆桥架系列

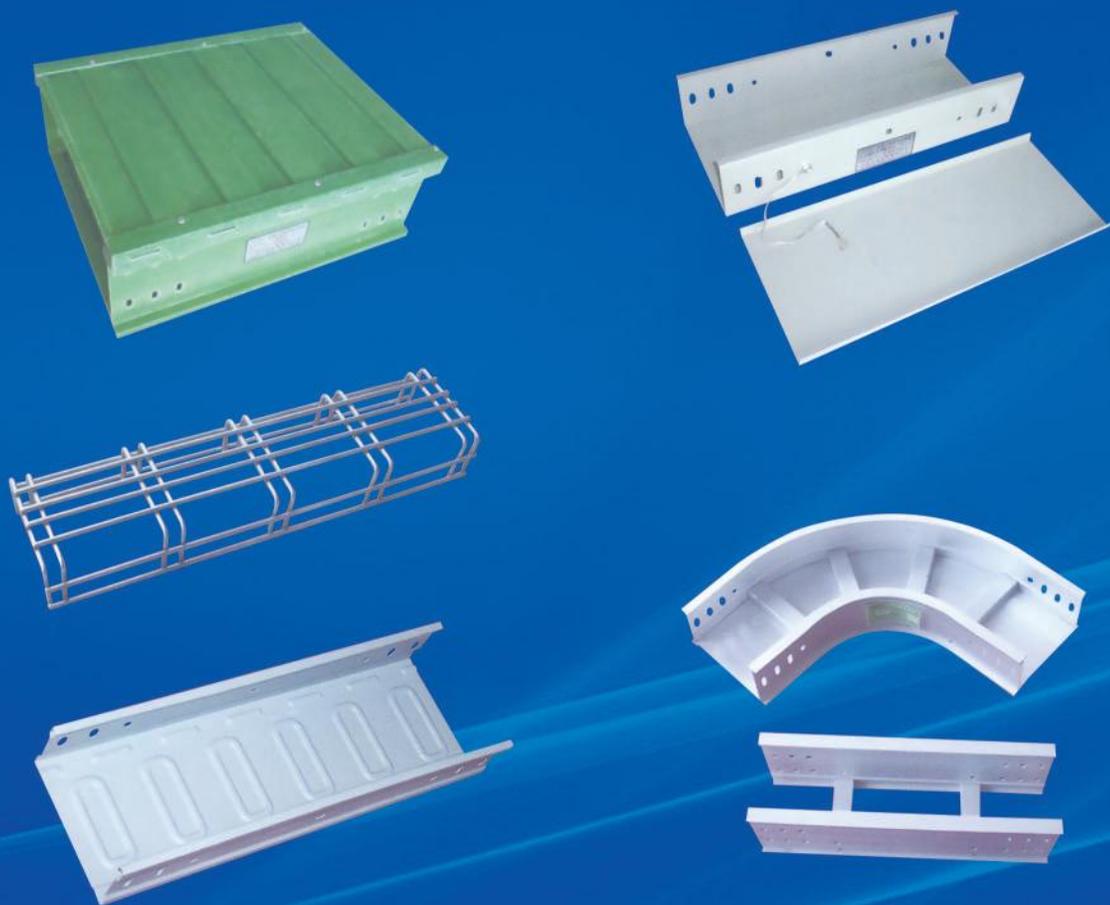

公司主要生产钢制桥架、铝合金桥架、玻璃钢桥架、不锈钢桥架等,产品型号齐全、工装设备、检测手续完备,桥架品质保证,具备从设计、制造到安装配套一系列的生产服务能力。生产经验丰富,技术力量雄厚。

BRIDGE SERIES

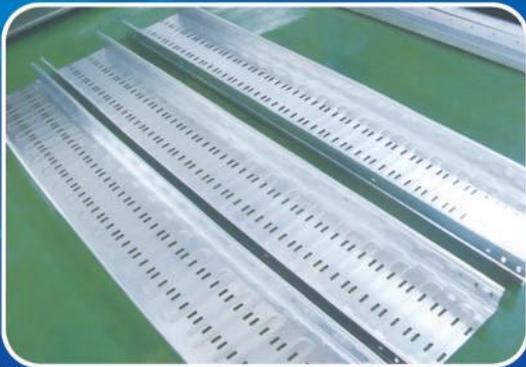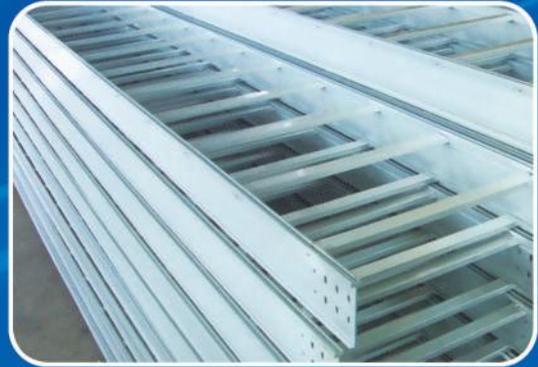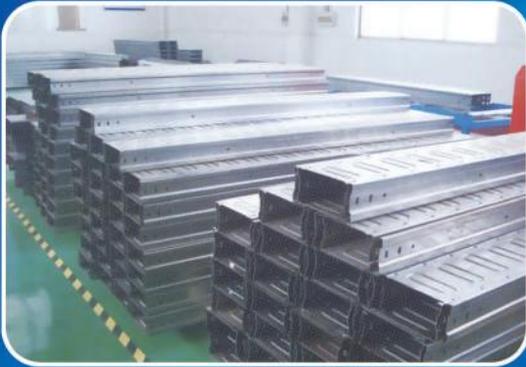

The company mainly produces steel bridge, aluminum alloy bridge, FRP bridge, steel bridge, etc., product model, tooling equipment, complete inspection formalities complete, bridge quality assurance, have from the design, manufacture to installation supporting a series of production capacity. Rich production experience, strong technical force.

母线槽系列



照明母线槽




共箱母线




树脂浇注母线

公司主要从事高、低压系列母线系统的研发与生产,产品体积小,输送电流大、安全可靠、安装灵活、配电施工与基建施工互不干扰、设计合理、规格齐全等,是现代化大中型企业、高层建筑、实验基地、工业园区等场所最理想的供配电设备。

BUSBAR SERIES

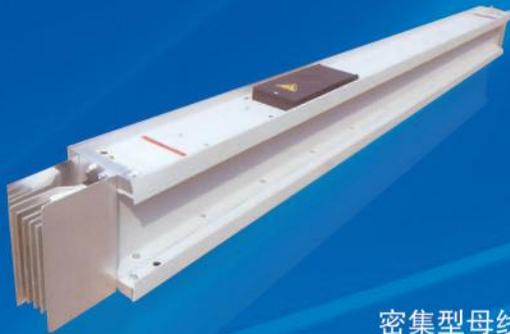

密集型母线槽

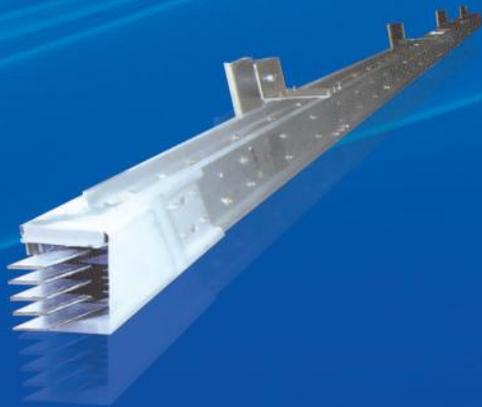

风能母线槽



空气式绝缘母线槽

Our company is mainly engaged in the research, invention, production for busbar trunking system of high and low voltage series. Products have small volume, big transportation current, on the safe side, flexible installation, complementary interference between switch construction and capital construction, reasonable design and so on. It's perfect switchgear equipment for large and middle enterprises, high-rise buildings, laboratory, industrial park and so on.


开关柜系列



KYN28-12金属铠装移开式开关设备



KYN61-40.5金属铠装移开式开关设备

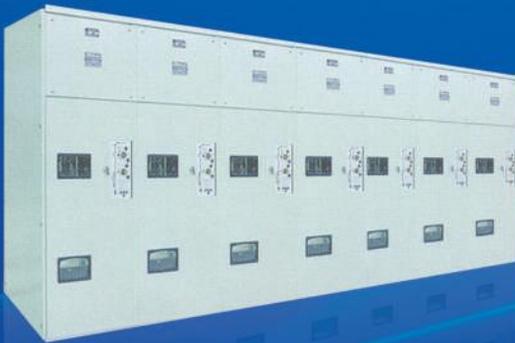

高压环网开关设备



GCS型低压抽出式开关设备

我公司主要从事 KYN61-40.5、KYN28-12、GCS、GGD、GCK、MNS、MNS-E、XL、PZ30 等高低压开关柜、配电箱的，研发与生产，生产规模、技术水平和产品品质处于行业内领先地位，产品已广泛应用于建筑、发电厂、变电站、厂矿企业、学校医院等重多大型工程项目。

SWITCHGEAR SERIES



GCK型低压抽出式开关设备



MNS型低压抽出式开关设备



GGD型低压抽出式开关设备



XL动力配电箱



PZ30配电箱

My company is mainly engaged in KYN61-40.5, KYN28-12, GCS, GGD and hundreds types product as like GCK, MNS, MNS-E, XL, PZ30 research and development and production of the high and low voltage switchgear, power distribution box, production scale, technology level and product quality in the industry leading position, product has been widely used in construction, power plants, substations, industrial enterprises, schools, hospitals and other heavier large engineering projects.

先进的生产设备

公司注重工艺设备的现代化和完善化的管理模式,通过引进开发,不断进行技术改造,构建了行业内先进的技术装备中心,为生产一流的产品提供了保证。



Advanced production equipment

Companies focus on process equipment modernization and perfect management mode, through the introduction of the development, the ongoing technological transformation, construction of center of technology and equipment industry advanced, provides guarantee for the production of first-class products.











营业执照 (副本)

统一社会信用代码 913211916725419340 (1/1)

名称 江苏奥凯电气有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 张政洪

经营范围 生产输电设备、箱式变电站、高低压开关柜、电源治理设备、断路器、高低压封闭母线、电缆桥架、支吊架及母线、风力发电配套产品、从事工业产品的设计、技术研发、技术转让、技术服务及上述产品的安装、成套服务、产业用纺织制品、成品销售；产业用纺织制品制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册 资本 13262.8万元整

成 立 日 期 2008年03月17日

住 所 镇江新区港南路88号

登 记 机 关 2022年09月19日

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

编号 32119166620209190045

行政审批专用章

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:



资信等级证书

评级编号: 3288221012

经本公司专家委员会审定, 江苏奥凯电气有限公司资信等级为AAA级, 有效期自2022年09月至2023年08月。



江苏中诚信信用管理有限公司

发证日期: 2022年08月30日

持证须知

一、中国诚信信用管理股份有限公司是经中国人民银行总行批准成立的首家全国性信用评级机构。

二、江苏中诚信信用管理有限公司是经中国人民银行南京分行核准的独立资信评估机构。

三、本证书标明的资信等级是对企业进行综合评价后做出的资信状况的客观证明。严禁出借、出租、转让、或利用资信证书从事违法乱纪活动。

四、本证书需要妥善保管。如有遗失, 应及时报告本公司, 在声明作废后申请补发。



中国寰球工程公司
CHINA HUANQIU CONTRACTING & ENGINEERING CORP.

合格供应商证书

江苏奥凯电气有限公司

按照中国寰球工程公司供应商管理办法及相关程序规定, 经评审, 贵公司满足中国寰球工程公司合格供应商准入要求, 决定给予贵公司中国寰球工程公司合格供应商资格, 准入产品见附表。

此证书有效期五年, 合格供应商必须每年进行年审。

| 年审有效期 | 年审签章 |
|-------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |

中国寰球工程公司采购部


2016年11月30日



中国寰球工程公司
CHINA HUANQIU CONTRACTING & ENGINEERING CORP.

附表: 准入产品

| 序号 | 分类编码 | 产品名称 |
|----|----------|------------|
| 1 | 31090106 | 中置式高压开关柜 |
| 2 | 31090107 | 手车式高压开关柜 |
| 3 | 31090108 | 固定式高压开关柜 |
| 4 | 31090109 | 金属封闭开关设备 |
| 5 | 31090111 | 移开式高压开关柜 |
| 6 | 31090112 | 金属铠装抽出式开关柜 |
| 7 | 31090113 | 高压环网柜 |
| 8 | 31100112 | 端子箱 |
| 9 | 31100113 | 照明箱 |
| 10 | 31100115 | 控制箱 |
| 11 | 31100116 | 配电箱 |
| 12 | 31100119 | 计量箱 |
| 13 | 31100122 | 低压抽屉式开关柜 |
| 14 | 31100130 | 低压成套开关柜 |
| 15 | 32990502 | 电缆桥架 |

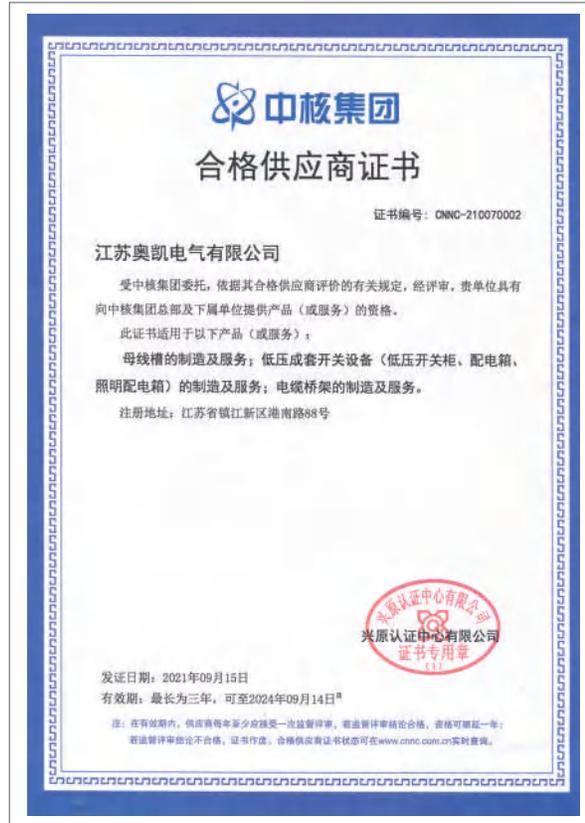

准 产 证

江苏奥凯电气有限公司

证书编码: 0203155

你企业生产的 开关柜 经审查, 符合有关条件, 准予生产, 特发此证。

有效期至: 2023 年 12 月 31 日



准 产 证

江苏奥凯电气有限公司

证书编码: 0202155

你企业生产的 母线槽 经审查, 符合有关条件, 准予生产, 特发此证。

有效期至: 2023 年 12 月 31 日



准 产 证

江苏奥凯电气有限公司
你企业生产的 桥架 经审查，符合有
关条件，准予生产，特发此证。

证书编码：0201155

有效期至：2023年12月31日



江苏省产品质量信得过企业证书

Jiangsu province product quality trustworthy enterprise certificate

江苏奥凯电气有限公司

经审核，你单位被江苏省产品质量监督管理中心评为2016年江苏省产品质量信得过企业，特发此证。

Upon examination, your unit by the Jiangsu provincial product quality supervision management center as of 2016 year Jiangsu province product quality trustworthy enterprise, idiopathic this letter.

编 号：CP016503
有效期：三 年

江苏省产品质量监督管理中心
二〇二〇年六月



江苏奥凯电气有限公司：

2021年被推选为

全国AAA级诚信单位

证书编号：CHCBI 10-1489

全国高科技产业品牌推进创新发展专业委员会
中国_{江苏}市场质量监督_{协会}办_会
专业委员会 二零二一年九月

重合同守信用企业

CONTRACT-ABIDING & TRUSTWORTHY ENTERPRISE

镇江市人民政府

THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF ZHENJIANG

江苏奥凯电气有限公司
高低压开关柜、电缆桥架、母线槽等系列产品

江苏省优质产品

编号：1003100
有效期三年

江苏省质量监督调查委员会
江苏名牌事业促进会
二〇二〇年三月



获奖项目：爆炸物危险实时监控安全预警系统

奖励等级：军队科技进步壹等奖



获奖者：张政洪

奖励日期：2015年11月

证书号：2015KJ1007-13

为表彰在促进军队科学技术进步工作中做出贡献者，特颁发此证书，以资鼓励。



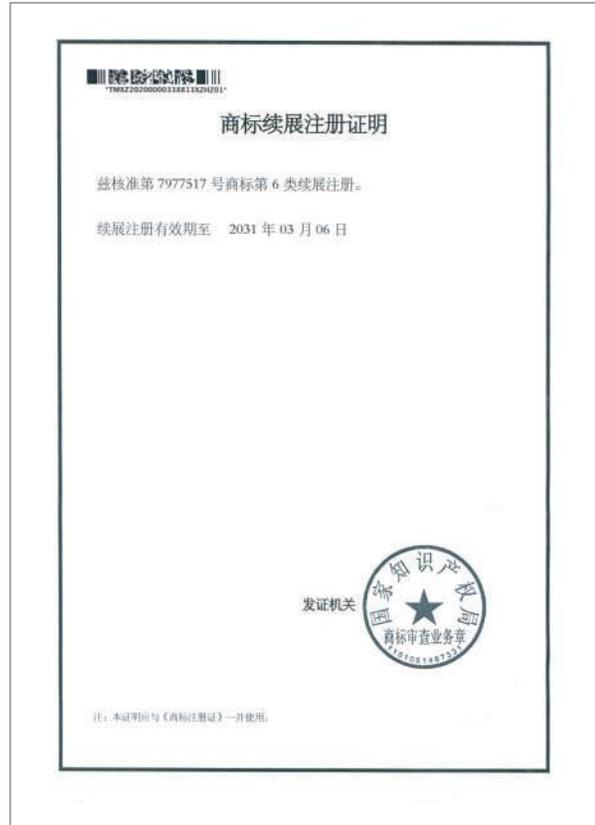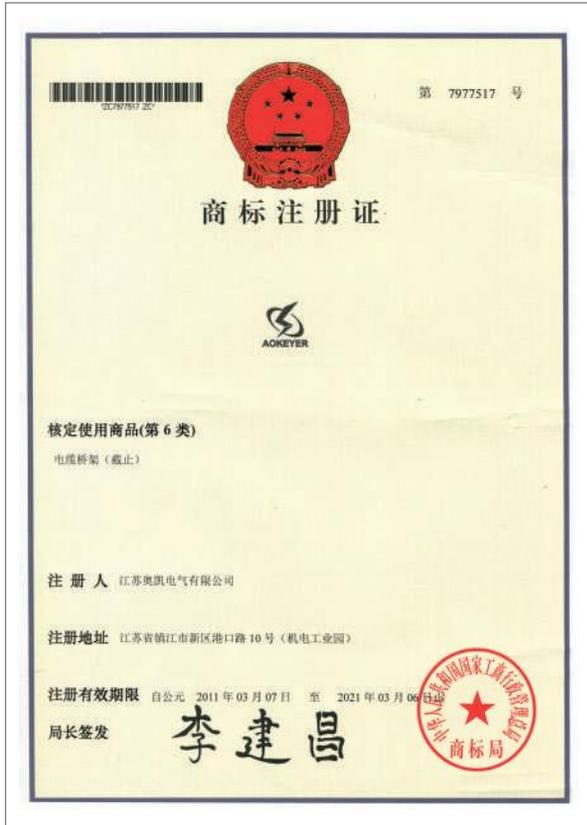



环境管理体系认证证书

证书注册号: 04822E40278R3M 初次发证时间: 2013-09-09

兹证明:

统一社会信用代码: 913211916725419340
江苏奥凯电气有限公司

注册地址: 镇江新区港南路 88 号
生产经营地址: 江苏省镇江新区港南路 88 号


建立的环境管理体系符合标准:

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

通过认证范围如下:

桥架、40.5KV 及以下高压成套开关设备, 强制认证范围内母线槽、低压成套开关设备的生产及相关管理活动。

本证书有效期: 2022-09-09—2025-09-08
发证日期: 2022-09-09

签发人: 




北京奥凯特认证有限公司
Beijing OKERT Certification Co., Ltd.



ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Registration Number: 04822E40278R3M First Issue Date: 2013-09-09

This is to certify that

Unified Social Credit Code: 913211916725419340
JIANGSU OKEY ELECTRIC CO., LTD.

Registered Address: No.88, gangnan road, zhenjiang new district, Jiangsu province
Production/Business Address: No.88, gangnan road, zhenjiang new district, Jiangsu province


has implemented an environment management system for compliance with this standard:

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

The environment management system for the following scope:

Production and related management activities of bridge, 40.5kV and below high voltage switchgear, within the compulsory certification scope of busway and low voltage switchgear.

Valid date: 2022-09-09 — 2025-09-08
Issued date: 2022-09-09

Signed By: 




Beijing OKERT Certification Co., Ltd.
Beijing OKERT Certification Co., Ltd.



职业健康安全管理体系认证证书

证书注册号: 04822S40155R0M

兹证明:

统一社会信用代码: 913211916725419340
江苏奥凯电气有限公司

注册地址: 镇江新区港南路 88 号
生产经营地址: 江苏省镇江新区港南路 88 号


建立的职业健康安全管理体系符合标准:

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

通过认证范围如下:

桥架、40.5KV 及以下高压成套开关设备, 强制认证范围内母线槽、低压成套开关设备的生产及相关管理活动。

本证书有效期: 2022-05-16—2025-05-15
发证日期: 2022-05-16

签发人: 




北京奥凯特认证有限公司
Beijing OKERT Certification Co., Ltd.



OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Registration Number: 04822S40155R0M

This is to certify that

Unified Social Credit Code: 913211916725419340
JIANGSU OKEY ELECTRIC CO., LTD.

Registered Address: No.88, gangnan road, zhenjiang new district, Jiangsu province
Production/Business Address: No.88, gangnan road, zhenjiang new district, Jiangsu province


has implemented an occupational health & safety management system for compliance with this standard:

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

The occupational health & safety management system for the following scope:

Production and related management activities of bridge, 40.5kV and below high voltage switchgear, within the compulsory certification scope of busway and low voltage switchgear.

Valid date: 2022-05-16 — 2025-05-15
Issued date: 2022-05-16

Signed By: 




Beijing OKERT Certification Co., Ltd.
Beijing OKERT Certification Co., Ltd.

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010301624012 发证日期: 2020年06月02日
有效期至: 2023年01月02日

| | |
|-------------|--------------------------|
| 申请人名称及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路88号 |
| 制造商名称及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路88号 |
| 生产企业名称及生产地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路88号 |

产品名称和系列: 母线槽
规格、型号: LCMC 母线干线单元:IA-6300A-3000A/300A 02适用于水平安装方式,其它可用于水平和垂直安装方式;I=6-100kA;U=1000V;UI=1000V;50Hz;IP66;有防止火灾蔓延特性

产品标准和技术要求: GB 7251.6-2015

认证模式: 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过以下二维码或登录国家认监委网站(www.cca.gov.cn)查询证书信息

授权签字人: 陈昕 签字: 谢肇勋

中国质量认证中心

中国·北京·朝阳区西四环168号9区 100070 电话: +86-10-83886666

C(2) 0141445

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2013010301624012 Valid from: Jun 02, 2020
Valid until: Jan 02, 2023

| | |
|---|---|
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT | JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER | JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND LOCATION OF THE FACTORY | JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION: Busways
LCMC Busway trunking unit:IA-6300A-3000A/300A 02 suitable for horizontal installation mode, other can be used for horizontal and vertical installation mode; I=6-100kA; U=1000V; UI=1000V; 50Hz; IP66; fire prevention and fire spread characteristics

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS: GB 7251.6-2015

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES: Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cca.gov.cn

授权签字人: 陈昕 签字: 谢肇勋

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.168, HuanShuan Xi Lu, Beijing 100070 P.R.China Tel: +86-10-83886666

C(2) 0141445

产品认证证书

证书编号: CQC2018010301115708

申请人名称及地址: 江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

制造商名称及地址: 江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

生产企业名称及地址: 江苏奥凯电气有限公司(V047627)
镇江新区港南路88号

产品名称和系列、规格、型号: 母线槽
LCMC 母线干线单元:IA-3200A-1800A;I=630A;U=1000V;UI=1000V;50Hz;IP66;有防止火灾蔓延特性

产品标准和技术要求: GB/17251.6-2015

认证模式: 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求,特发此证。
发证日期: 2020年06月02日 有效期至: 2023年09月28日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·朝阳区西四环168号9区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0290682

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2018010301115708

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT: JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD
Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER: JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD
Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY: JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD (V047627)
Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION: Busways
LCMC Busway trunking unit:IA-3200A-1800A;I=630A;U=1000V;UI=1000V;50Hz;IP66; fire prevention and fire spread characteristics

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS: GB/17251.6-2015

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES: Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462176-2018.
Valid from: Jun 02, 2020 Valid until: Sep 28, 2023
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President: 陆梅

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.168, HuanShuan Xi Lu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0290682

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301024015 发证日期: 2020年06月02日
有效期至: 2032年07月04日

| | |
|---------------------------|--|
| 委托人名称 及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路 88 号 |
| 制造商名称 及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路 88 号 |
| 生产企业名称 及生产地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路 88 号 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 母线槽 LCMC 母线槽单元: 5A-1600A-400A, 30A-分接单元: 6.30A- 10A, 30A-30A, 60A-60A / (不分接单元) / 1000V (不分接单元) / 1000V (不分接单元) / 50Hz / IP55 (不分接单元) / 阻燃 B2 级 / 阻燃特性 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 7251.6-2015 |
| 认证模式 | 产品型式试验 + 初次工厂检查 + 获证后监督 |

上述产品符合 GB/T 19001-2015 认证规则的要求, 特此认证。
证书有效期内证书的有效性依赖于获证企业的定期监督保持。

可通过下方二维码链接查询认证详情 (www.cqc.gov.cn) 请认准此标志



授权签字人 姜文 姜文

谢肇熙

中国质量认证中心




http://www.cqc.com.cn 中国·北京·朝阳区亮马桥188号E座 100070 电话: +86-10-83886666

C(2) 0176159

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2017010301024015 Valid from: Jun 02, 2020
Valid until: Jul 04, 2032

| | |
|--|--|
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT | JIANSHU OKRY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER | JIANSHU OKRY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND LOCATION OF THE FACTORY | JIANSHU OKRY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION | Busway LCMC: busway unit: 5A-1600A-400A, 30A-分接单元: 6.30A-10A, 30A-30A, 60A-60A / (不分接单元) / 1000V (不分接单元) / 1000V (不分接单元) / 50Hz / IP55 (不分接单元) / 阻燃 B2 级 / 阻燃特性 |
| THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS | GB/T 7251.6-2015 |
| TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES | Typical Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection |

This is to certify that the above mentioned products comply with the requirements of certification rules of CQC13-00001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CQC's website: www.cqc.gov.cn



SIGN BY SIGNATURE

姜文 **谢肇熙**

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE




http://www.cqc.com.cn Section 5, No. 188, Nanshan 21st St, Bei Jing 100070 P.R. China Tel: +86-10-83886666

C(2) 0176159

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301064728 发证日期: 2020年06月02日
有效期至: 2032年03月18日

| | |
|---------------------------|---|
| 委托人名称 及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路 88 号 |
| 制造商名称 及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路 88 号 |
| 生产企业名称 及生产地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路 88 号 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 母线槽 LCMC 母线槽单元: 5A-630A-100A, 30A-分接单元: 31.5A- 60A, 30A-30A, 60A-60A / (不分接单元) / 1000V (不分接单元) / 1000V (不分接单元) / 50Hz / IP54 (不分接单元) / 阻燃 B2 级 / 阻燃特性 |
| 产品标准和技术要求 | GB 7251.6-2015 |
| 认证模式 | 产品型式试验 + 初次工厂检查 + 获证后监督 |

上述产品符合 GB/T 19001-2015 认证规则的要求, 特此认证。
证书有效期内证书的有效性依赖于获证企业的定期监督保持。

可通过下方二维码链接查询认证详情 (www.cqc.gov.cn) 请认准此标志



授权签字人 姜文 姜文

陈昕 **谢肇熙**

中国质量认证中心




http://www.cqc.com.cn 中国·北京·朝阳区亮马桥188号E座 100070 电话: +86-10-83886666

C(2) 0151172

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2017010301064728 Valid from: Jun 02, 2020
Valid until: Mar 18, 2032

| | |
|--|---|
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT | JIANSHU OKRY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER | JIANSHU OKRY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND LOCATION OF THE FACTORY | JIANSHU OKRY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION | Busway LCMC: busway unit: 5A-630A-100A, 30A-分接单元: 31.5A-60A, 30A-30A, 60A-60A / (不分接单元) / 1000V (不分接单元) / 1000V (不分接单元) / 50Hz / IP54 (不分接单元) / 阻燃 B2 级 / 阻燃特性 |
| THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS | GB 7251.6-2015 |
| TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES | Typical Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection |

This is to certify that the above mentioned products comply with the requirements of certification rules of CQC13-00001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CQC's website: www.cqc.gov.cn



SIGN BY SIGNATURE

陈昕 **谢肇熙**

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE




http://www.cqc.com.cn Section 5, No. 188, Nanshan 21st St, Bei Jing 100070 P.R. China Tel: +86-10-83886666

C(2) 0151172

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301974600 发证日期: 2020年06月02日
有效期至: 2022年04月15日

| | |
|-----------------|----------------------------|
| 委托人名称 及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路 88 号 |
| 制造商名称 及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路 88 号 |
| 生产企业名称 及生产地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路 88 号 |

产品名称和系列、规格、型号
KFM 总线干接单元 InA=630A-100A, InV=20A 分接单元 InC=315A-40A, InC=20KA, InE=690V(带分接单元)/1000V(不带分接单元), InI=800V(带分接单元)/1000V(不带分接单元), 50Hz/P41(带分接单元)/P54(不带分接单元); 有防止火灾蔓延特性

产品标准和技术要求 GB/T251.6-2015

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 GB/T2-00001-2020 认证规则的要求, 特此认证。
证书有效期内本证书的有效期经发证机构的定期监督获得保持。

可在以下官方二维码或国家认证网站(www.cqc.gov.cn) 查询证书信息



授权签字人 姜家
陈昕 谢肇熙

中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn 中国·北京·朝阳区亮马桥100号10层 电话: +86 10 83886666

C(2) 0160877

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2017010301974600 Valid from: Jun.02,2020
Valid until: Apr.15,2022

| | |
|---|--|
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT | JIANGSU OKER ELECTRIC CO.,LTD Sectorry of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER | JIANGSU OKER ELECTRIC CO.,LTD Sectorry of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND LOCATION OF THE FACTORY | JIANGSU OKER ELECTRIC CO.,LTD Sectorry of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION
Busway
KFM 总线干接单元 InA=630A-100A, InV=20A 分接单元 InC=315A-40A, InC=20KA, InE=690V(带分接单元)/1000V(不带分接单元), InI=800V(带分接单元)/1000V(不带分接单元), 50Hz/P41(带分接单元)/P54(不带分接单元); 有防止火灾蔓延特性

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T251.6-2015

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES
Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC19-00001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CQC's website: www.cqc.gov.cn



SIGN BY 姜家
陈昕 谢肇熙

SIGNATURE
中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



http://www.cqc.com.cn Section 9, No. 100, Jianguan Road, Beijing, 100070, P. R. China Tel: +86 10 83886666

C(2) 0160877

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC2012010301598387 发证日期: 2020年06月02日
有效期至: 2022年01月10日

| | |
|-----------------|----------------------------|
| 委托人名称 及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路 88 号 |
| 制造商名称 及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路 88 号 |
| 生产企业名称 及生产地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路 88 号 |

产品名称和系列、规格、型号
KFM-HD 总线干接单元 InA=2500A-1600A, InV=65kA, InE=690V, InI=1000V, 50Hz; IP54; 有防止火灾蔓延特性

产品标准和技术要求 GB 7251.6-2015

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 GB/T2-00001-2020 认证规则的要求, 特此认证。
证书有效期内本证书的有效期经发证机构的定期监督获得保持。

可在以下官方二维码或国家认证网站(www.cqc.gov.cn) 查询证书信息



授权签字人 姜家
陈昕 谢肇熙

中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn 中国·北京·朝阳区亮马桥100号10层 电话: +86 10 83886666

C(2) 0141444

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2012010301598387 Valid from: Jun.02,2020
Valid until: Jan.10,2022

| | |
|---|--|
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT | JIANGSU OKER ELECTRIC CO.,LTD Sectorry of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER | JIANGSU OKER ELECTRIC CO.,LTD Sectorry of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND LOCATION OF THE FACTORY | JIANGSU OKER ELECTRIC CO.,LTD Sectorry of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION
Busways
KFM-HD 总线干接单元 InA=2500A-1600A, InV=65kA, InE=690V, InI=1000V, 50Hz; IP54; 有防止火灾蔓延特性

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB 7251.6-2015

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES
Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC19-00001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CQC's website: www.cqc.gov.cn



SIGN BY 姜家
陈昕 谢肇熙

SIGNATURE
中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



http://www.cqc.com.cn Section 9, No. 100, Jianguan Road, Beijing, 100070, P. R. China Tel: +86 10 83886666

C(2) 0141444

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010301872996 发证日期: 2020年06月02日
有效期至: 2031年04月26日

| | |
|---------------|---|
| 委托人名称及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区南苑路 88 号 |
| 制造商名称及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区南苑路 88 号 |
| 生产企业名称及生产地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区南苑路 88 号 |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 耐火母线槽 (母线段) NHMC 母线槽单元 InA=3200A~1600A, Icw=80kA, Ue=1000V, Uj=1000V, 50Hz, IP65, 有防止火灾蔓延特性, 耐火时间 120min |
| 产品标准和技术要求 | GB 7251.6-2015 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 GB/T 10009-2010 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认证网站 (www.cqc.gov.cn) 查询证书信息

授权签字人: 陈昕 陆梅

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn 中国·北京·南四环西路 188 号 3 层 100070 电话: +86 10 83866666

C(2) 0034490

PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2016010301872996 Valid from: Jun 02, 2020
Valid until: Apr 26, 2031

| | |
|---|---|
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT | JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area. |
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER | JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area. |
| NAME AND LOCATION OF THE FACTORY | JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area. |
| PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION | Busways NHMC 母线槽单元 InA=3200A~1600A, Icw=80kA, Ue=1000V, Uj=1000V, 50Hz, IP65, 有防止火灾蔓延特性, 耐火时间 120min |
| THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS | GB 7251.6-2015 |
| TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES | Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection |

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-00001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CQC's website www.cqc.gov.cn

SIGNED BY: 陈昕 PRESIDENT: 陆梅

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn Section 9, No.188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China Tel: +86 10 83866666

C(2) 0034490

产品认证证书

证书编号: CQC20020255884

申请人名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区南苑路 88 号

制造商名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区南苑路 88 号

生产企业名称及地址
江苏奥凯电气有限公司 (V047627)
镇江新区南苑路 88 号

产品名称和系列、规格、型号
耐火母线槽 (母线段)
NHMC 母线槽单元 InA=2000A~1000A, Icw=50kA, Ue=1000V, Uj=1000V, 50Hz, IP65, 具有防止火灾蔓延特性, 耐火时间 60min

产品标准和技术要求
GB/T 7251.6-2015

认证模式
产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求, 特发此证。
发证日期: 2020 年 07 月 21 日 有效期至: 2025 年 07 月 21 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 3 层 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0316065

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC20020255884

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT
JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD
Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area.
| NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER | JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area. |
| NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY | JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD (V047627) Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area. |
| PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION | Busways NHMC 母线槽单元 InA=2000A~1000A, Icw=50kA, Ue=1000V, Uj=1000V, 50Hz, IP65, 具有防止火灾蔓延特性, 耐火时间 60min |
| THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS | GB/T 7251.6-2015 |
| TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES | Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection |

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462176-2018.
Valid from: Jul 21, 2020 Valid until: Jul 21, 2025
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President: 陆梅
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0316065

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC21107321182 发证日期: 2021年11月19日
有效期至: 2031年11月19日

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 委托人名称 及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路88号 |
| 制造商名称 及注册地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路88号 |
| 生产企业名称 及生产地址 | 江苏奥凯电气有限公司 镇江新区港南路88号 |

产品名称和系列、规格、型号
乳剂型磷酸盐包封干式变压器(油浸排)
SF8-5 电压干式绕组电压U=400A-100A,low=20kVA分接抽头
完全tc=63A-10A,icc=6kA,Use=380V(部分抽头)/1000V(不带分接抽头),Uli=500V(部分抽头)
元/L1000V(不带分接抽头)IP54(不带分接抽头)/IP40(部分抽头);有防止火焰蔓延特性

产品标准和技术要求 GB/T 7251.6-2015;GB/T 7251.8-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可登陆以下二维码或数据服务平台网站 (www.cqc.com.cn) 查询证书信息



授权签字人 签字

徐军 谢肇熙

中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn 中国·北京·南四环西路188号9层 100070 电话: +86 10 83866666

C(2) 0123867

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC21107321182 Valid from: Nov-19,2021
Valid until: Nov-19,2031

| | |
|---|--|
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT | JIANGSU AOKER ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER | JIANGSU AOKER ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND LOCATION OF THE FACTORY | JIANGSU AOKER ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION
Resin type
SF8-5, voltage dry winding voltage U=400A-100A,low=20kVA分接抽头/完全tc=63A-10A,icc=6kA,Use=380V(部分抽头)/1000V(不带分接抽头)元/L1000V(不带分接抽头)IP54(不带分接抽头)/IP40(部分抽头);有防止火焰蔓延特性

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T 7251.6-2015;GB/T 7251.8-2020

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES
Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to verify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-000001-2018.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CQC's website www.cqc.com.cn



SIGN BY SIGNATURE

徐军 谢肇熙

中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China Tel: +86 10 83866666

C(2) 0123867

产品认证证书

证书编号: CQC2010010301445890

申请人名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

制造商名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

生产企业名称及地址
江苏奥凯电气有限公司(V047627)
镇江新区港南路88号

产品名称和系列、规格、型号
低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)
MNS 主母线,InA=6300A~4000A,Icw=100kA,配电母线,InC=1300A~800A,low=30kA,Use=380V,Uli=660V,50Hz,IP40

产品标准和技术要求
GB/T 7251.12-2013

认证模式
产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求, 特发此证。
发证日期: 2020年12月02日 有效期至: 2025年12月02日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月02日

主任: **陆梅**

中国质量认证中心



中国·北京·南四环西路188号9层 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0438429

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2010010301445890

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY
(V047627)

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION
Low-voltage extractable switchgear (low-voltage switchgear)
MNS main bus, InA=6300A~4000A,Icw=100kA, busbar, InC=1300A~800A, low=30kA, Use=380V, Uli=660V, 50Hz, IP40

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T 7251.12-2013

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES
Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462176-2018.
Valid from: Jun.02,2020 Valid until: Mar.01,2025
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President: **陆梅**

China Quality Certification Centre



Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0438429





产品认证证书

证书编号: CQC2010010301443338

申请人名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

制造商名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号


生产企业名称及地址
江苏奥凯电气有限公司(V047627)
镇江新区港南路88号

产品名称和系列、规格、型号
低压动力配电箱(低压成套开关设备)
MNS-E 主母线 InA=400A~20A, Icm=10kA, Ue=380V, Ij=600V, 50Hz, IP30

产品标准和技术要求
GB/T 7251.12-2013

认证模式
产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求, 特发此证。
发证日期: 2020年12月02日 有效期至: 2025年12月02日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月02日

主任: 



中国质量认证中心

中国·北京·朝阳区亮马桥路188号9区100070
<http://www.cqc.com.cn>

c 0438427



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2010010301607911

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER


NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY
(V047627)

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION
Low-voltage power distribution cabinet (low-voltage switchgear)
MNS-E Main bus InA=400A-20A, Icm=10kA, Ue=380V, Ij=600V, 50Hz, IP30

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T7251.12-2013

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES
Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462176-2018.
Valid from: Jun.02.2020 Valid until: Mar.01.2025
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President: 



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

c 0438427



产品认证证书

证书编号: CQC2015010301797912

申请人名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

制造商名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号


生产企业名称及地址
江苏奥凯电气有限公司(V047627)
镇江新区港南路88号

产品名称和系列、规格、型号
照明配电箱(配电箱)
PZ30 InA=100A~10A, Icm=4.5kA, Ue=380V, 220V, Ij=400V, 50Hz, IP30-操作面 IP20C, 户内型

产品标准和技术要求
GB/T7251.3-2017

认证模式
型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求, 特发此证。
发证日期: 2020年06月02日 有效期至: 2024年09月25日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 



中国质量认证中心

中国·北京·朝阳区亮马桥路188号9区100070
<http://www.cqc.com.cn>

c 0290670



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2015010301797912

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER


NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY
(V047627)

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION
PZ30 InA=100A-10A, Icm=4.5kA, Ue=380V, 220V, Ij=400V, 50Hz, IP30-操作面 IP20C, 户内型

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T7251.3-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES
Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462176-2018.
Valid from: Jun.02.2020 Valid until: Sep.25.2024
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President: 



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

c 0290670



产品认证证书

证书编号: CQC2015010301799201

申请人名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

制造商名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

生产企业名称及地址
江苏奥凯电气有限公司(V047627)
镇江新区港南路88号

产品名称和系列、规格、型号
双电源箱(低压成套开关设备)
HWX 主母线:InA=400A-10A,Icw=10kA,Ue=380V,Ui=690V,50Hz,IP40

产品标准和技术要求
GB/T7251.12-2013

认证模式
型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求,特发此证。
发证日期:2020年06月02日 有效期至:2025年01月20日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: 陆梅 

中国质量认证中心
中国·北京·南四环西路188号9层 100070
<http://www.cqc.com.cn>

C-0290671



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2015010301799201

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY
(V047627)

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION
Low-voltage Switchgear Assemblies
HWX 主母线:InA=400A-10A,Icw=10kA,Ue=380V,Ui=690V,50Hz,IP40

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T7251.12-2013

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES
Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462176-2018.

Valid from: Jun.02.2020 Valid until: Jan.20.2025

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President: 陆梅 

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
Section 9, No.188, Nanshuwan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C-0290671



产品认证证书

证书编号: CQC2015010301808346

申请人名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

制造商名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

生产企业名称及地址
江苏奥凯电气有限公司(V047627)
镇江新区港南路88号

产品名称和系列、规格、型号
计量配电箱(配电箱)
DBX InA=250A~10A,Icw=6kA,Ue=380V, 220V,Ui=400V,50Hz,IP30-操作面 IP20C,户内型

产品标准和技术要求
GB/T7251.3-2017

认证模式
型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求,特发此证。
发证日期:2020年06月02日 有效期至:2025年01月20日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: 陆梅 

中国质量认证中心
中国·北京·南四环西路188号9层 100070
<http://www.cqc.com.cn>

C-0290672



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2015010301808346

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY
(V047627)

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION
Distribution Boards
DBX InA=250A~10A,Icw=6kA,Ue=380V, 220V,Ui=400V,50Hz,IP30-操作面 IP20C,户内型

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T7251.3-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES
Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462176-2018.

Valid from: Jun.02.2020 Valid until: Jan.20.2025

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President: 陆梅 

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
Section 9, No.188, Nanshuwan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C-0290672



产品认证证书

证书编号: CQC2015010301813410

申请人名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

制造商名称及地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号


生产企业名称及地址
江苏奥凯电气有限公司 (V047627)
镇江新区港南路88号

产品名称和系列、规格、型号
配电箱 (低压成套开关设备)
JXF 主母线 InA=400A~10A, Ise=10kA, Ue=380V, Ui=660V, 50Hz/50A

产品标准和技术要求
GB/T7251.12-2013

认证模式
型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求, 特发此证。
发证日期: 2020年06月02日 有效期至: 2025年01月19日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: 



中国质量认证中心
中国 北京 南四环西路 188号 9层 100070
<http://www.cqc.com.cn>

C 0290673



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2015010301813410

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY
(V047627)

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION


THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T7251.12-2013

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES
Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462176-2018.

Valid from: Jun. 02, 2020 Valid until: Jan. 19, 2025

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.
Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President: 



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C 0290673

产品认证证书
II型自愿认证

证书编号: CQC22107361198 发证日期: 2022年09月29日
有效期至: 2023年09月28日

委托人名称及注册地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

制造商名称及注册地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

生产企业名称及生产地址
江苏奥凯电气有限公司
镇江新区港南路88号

产品名称和系列、规格、型号
低压成套开关设备
GCS 主母线 InA=4000A~1600A, Ise=80kA, 配电箱 In=1000A~400A, Ise=30kA, Ue=400V, 380V, Ui=690V, 50Hz/50A, IP30

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

授权签字人 签发
 



中国质量认证中心
<http://www.cqc.com.cn> 中国 北京 南四环西路188号9层 100070 电话: +86 10 83866666

C(c) 0206888

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION
TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC22107361198 Valid from: Sep. 29, 2022
Valid until: Sep. 28, 2023

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT Jiangsu Aoker Electric Co., LTD
88 Gangnan Road, Zhenjiang New District

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER Jiangsu Aoker Electric Co., LTD
88 Gangnan Road, Zhenjiang New District

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY Jiangsu Aoker Electric Co., LTD
88 Gangnan Road, Zhenjiang New District

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Low-voltage switchgear Assemblies
GCS 主母线 InA=4000A~1600A, Ise=80kA, 配电箱 In=1000A~400A, Ise=30kA, Ue=400V, 380V, Ui=690V, 50Hz/50A, IP30

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 7251.12-2013

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

SIGN BY  



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
<http://www.cqc.com.cn> Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China Tel: +86 10 83866666

C(c) 0206888

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC201301030106995 发证日期: 2021年10月20日
有效期至: 2031年10月20日

| | |
|-------------|--------------------------|
| 委托企业名称及注册地址 | 江苏奥朋电气有限公司 镇江新区南桥路88号 |
| 制造商名称及注册地址 | 江苏奥朋电气有限公司 镇江新区南桥路88号 |
| 生产企业名称及生产地址 | 江苏奥朋电气有限公司 镇江新区南桥路88号 |

产品名称和系列、规格、型号
电容补偿柜(低电压无功功率补偿装置)
TSC 主回路In=427A-61A,Un=15kV,Ue=400V,LI=660V,Δ20kvar-60kvar,单相,三相组合补偿,50Hz,IP30,户内,智能控制柜,电涌保护的元件类型:半导体电子开关

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 GB/T 15576-2020 认证规则的要求,特此认证。
本证书自发布之日起,证书首次颁发日期: 2020年06月02日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认证网站(www.cqc.gov.cn)查询证书信息

授权签字人 签发

徐军 谢肇煦

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn 中国·北京·南四环西路198号9层 100070 电话: +86-10-83886666

C(2) 0105108

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC201301030106995 Valid from: Oct.20,2021
Valid until: Oct.20,2031

| | |
|---|---|
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT | JIANSHU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER | JIANSHU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND LOCATION OF THE FACTORY | JIANSHU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION
Low voltage reactive power compensation assemblies
TSC 主回路In=427A-61A,Un=15kV,Ue=400V,LI=660V,Δ20kvar-60kvar,单相,三相组合补偿,50Hz,IP30,户内,智能控制柜,电涌保护的元件类型:半导体电子开关

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T 15576-2020

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES
Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.
Date of original issue: Jun.02,2020
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CQC's website: www.cqc.gov.cn

SIGN BY SIGNATURE

徐军 谢肇煦

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn Section 9, No.198, Nanhuamen 21st, Beijing 100070 P.R.China Tel: +86-10-83886666

C(2) 0105108

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20130103010610707 发证日期: 2021年10月20日
有效期至: 2031年10月20日

| | |
|-------------|--------------------------|
| 委托企业名称及注册地址 | 江苏奥朋电气有限公司 镇江新区南桥路88号 |
| 制造商名称及注册地址 | 江苏奥朋电气有限公司 镇江新区南桥路88号 |
| 生产企业名称及生产地址 | 江苏奥朋电气有限公司 镇江新区南桥路88号 |

产品名称和系列、规格、型号
电容补偿柜(低电压无功功率补偿装置)
GGJ 主回路In=570A-87A,Un=15kV,Ue=400V,LI=660V,Δ20kvar-60kvar,单相,三相组合补偿,50Hz,IP30,户内,智能控制柜,电涌保护的元件类型:半导体电子开关

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 GB/T 15576-2020 认证规则的要求,特此认证。
本证书自发布之日起,证书首次颁发日期: 2020年06月02日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认证网站(www.cqc.gov.cn)查询证书信息

授权签字人 签发

徐军 谢肇煦

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn 中国·北京·南四环西路198号9层 100070 电话: +86-10-83886666

C(2) 0105109

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC20130103010610707 Valid from: Oct.20,2021
Valid until: Oct.20,2031

| | |
|---|---|
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT | JIANSHU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER | JIANSHU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |
| NAME AND LOCATION OF THE FACTORY | JIANSHU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Society of no.88 south road zhenjiang newly liberated area |

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION
Low voltage reactive power compensation assemblies
GGJ 主回路In=570A-87A,Un=15kV,Ue=400V,LI=660V,Δ20kvar-60kvar,单相,三相组合补偿,50Hz,IP30,户内,智能控制柜,电涌保护的元件类型:半导体电子开关

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T 15576-2020

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES
Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.
Date of original issue: Jun.02,2020
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CQC's website: www.cqc.gov.cn

SIGN BY SIGNATURE

徐军 谢肇煦

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn Section 9, No.198, Nanhuamen 21st, Beijing 100070 P.R.China Tel: +86-10-83886666

C(2) 0105109

报告编号: 12901-20180348-5



180008113348 (2018) 国认监认字 (514) 号

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2018CCC0301-2911437
(任务编号)
产品名称: 母线槽
型号: LCMC

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心
(镇江市产品质量监督检验中心)



报告编号: 12901-20180348-5 第 1 页 共 4 页

安全型式试验报告

| | |
|--|--|
| 申请编号: A2018CCC0301-2911437 (任务编号) 样品名称: 母线槽 型号规格: LCMC 3200A 商标: / 样品数量: 3 节 6 米+小样 样品来源: 工厂送样 样品生产序号: 20180606 收件日期: 2018-06-21 完成日期: 2018-07-27 抽样通知书编号: / | 委托人: 江苏奥凯电气有限公司 委托人地址: 镇江新区港南路 88 号 生产者: 江苏奥凯电气有限公司 生产者地址: 镇江新区港南路 88 号 生产企业: 江苏奥凯电气有限公司 生产企业地址: 镇江新区港南路 88 号 |
|--|--|

试验依据标准: GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分: 母线干线系统(母线槽)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
产品型号: LCMC
额定工作电压 (Ue): 1000V 额定绝缘电压 (Ui): 1000V 频率 (f): 50Hz
母线干线单元的额定电流 (In): 3200A-1600A 分接单元的额定电流 (In): /
母线干线单元的额定短时耐受电流 (Icw): 80kA 分接单元的额定限制短路电流 (Icc): /
户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP66 机械碰撞等级: /
有防止火灾蔓延特性: 非防火型母线槽/非防火型母线槽

| | |
|--|---|
| 主检: 戴程坤 签名:  日期: 2018-08-07 |  (检测机构名称, 盖章) 2018 年 07 月 27 日 |
| 审核: 潘宝川 签名:  日期: 2018-07-18 | |
| 签发: 陆 旻 签名:  日期: 2018-07-18 | |

备注: 送试样品参数: LCMC 母线干线单元: InA=3200A, Icw=80kA

TB01C-010.52-2007 2016-03-04

报告编号: 12901-20161014-5



2015003348Z (2015) 国认监认字 (514) 号

国家强制性产品认证 试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0301-2470887
(任务编号)
产品名称: 母线槽
型号: LCMC

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心
(镇江市产品质量监督检验中心)



报告编号: 12901-20161014-5 第 1 页 共 4 页

安全型式试验报告

| | |
|--|--|
| 申请编号: A2016CCC0301-2470887 (任务编号) 样品名称: 母线槽 型号规格: LCMC 6300A 商标: / 样品数量: 3 节 6 米+小样 样品来源: 工厂送样 样品生产序号: 20161118 收件日期: 2016-12-07 完成日期: 2017-01-16 抽样通知书编号: / | 委托人: 江苏奥凯电气有限公司 委托人地址: 镇江新区港南路 88 号 生产者: 江苏奥凯电气有限公司 生产者地址: 镇江新区港南路 88 号 生产企业: 江苏奥凯电气有限公司 生产企业地址: 镇江新区港南路 88 号 |
|--|--|

试验依据标准: GB 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分: 母线干线系统(母线槽)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
产品型号: LCMC
额定工作电压 (Ue): 1000V 额定绝缘电压 (Ui): 1000V 频率 (f): 50Hz
母线干线单元的额定电流 (In): 6300A-4000A 分接单元的额定电流 (In): /
母线干线单元的额定短时耐受电流 (Icw): 100kA 分接单元的额定限制短路电流 (Icc): /
户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP66 机械碰撞等级: /
有防止火灾蔓延特性: 非防火型母线槽/非防火型母线槽

| | |
|--|---|
| 主检: 宋 卉 签名:  日期: 2017-01-17 |  (检测机构名称, 盖章) 2017 年 01 月 17 日 |
| 审核: 尹那靖 签名:  日期: 2017-01-17 | |
| 签发: 陆 旻 签名:  日期: 2017-01-17 | |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 标准变更 | GB 7251.2-2006 | GB 7251.6-2015 |
| 防止火灾蔓延特性 | 无 | 有 |
| 额定电压、绝缘电压变更 | Ue=380V, Ui=660V | Ue=1000V, Ui=1000V |
| 防护等级变更 | IP54 | IP66 |
| 报告任务编号 | 2013010301624012 | |
| 安全型式试验报告编号 | B.LS901-20130171-5 | |
| 原始检测报告 | 镇江市产品质量监督检验中心 | |

本報告與原始檢測報告一起閱讀方有效

送试样品参数: 母线干线单元: InA=6000A Icw=100kA
6300A 仅用于水平安装, 不用考虑安装量。

TB01C-010.52-2007 2016-03-04

报告编号: 12901-20160306-S

201500348Z (2015) 国认监字 (514) 号

MA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1037 AL

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0301-2296078
(任务编号)

产品名称: 耐火母线槽

型号: NIMC

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心
(镇江市产品质量监督检验中心)

CQC

报告编号: 12901-20160306-S 第 1 页 共 45 页

安全型式试验报告

| | |
|---|----------------------|
| 申请编号: A2016CCC0301-2296078 (任务编号) | 委托人: 江苏奥凯电气有限公司 |
| 样品名称: 耐火母线槽 | 委托人地址: 镇江新区港南路 88 号 |
| 型号规格: NIMC 3200A | |
| 商标: / | |
| 样品数量: 3 节 6 米+小样 | 生产者: 江苏奥凯电气有限公司 |
| 样品来源: 工厂送样 | 生产者地址: 镇江新区港南路 88 号 |
| 样品生产序号: 1603001-1; 1603001-2, 1603001-3, 1603001-4 (小样) | 生产企业: 江苏奥凯电气有限公司 |
| 收样日期: 2016-04-06 | 生产企业地址: 镇江新区港南路 88 号 |
| 完成日期: 2016-05-23 | |
| 抽样通知书编号: / | |

试验依据标准:
GB 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分: 母线干线系统(母线槽)》
GA/T 537-2005《母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
产品型号: NIMC
额定工作电压 (Ue): 1000V
额定绝缘电压 (Ui): 1000V
频率 (f): 50Hz
母线干线单元的额定电流 (In): 3200A-1600A
母线干线单元的额定短时耐受电流 (Icw): 80kA
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP20
有防止火灾蔓延特性: 耐火型母线槽; 耐火时间: 120min

| | |
|--|-------------------------------|
| 主检: 朱桥 签名: [Signature] 日期: 2016-05-27 | [Red Seal: 国家中低压配电设备质量监督检验中心] |
| 审核: 陆圣阳 签名: [Signature] 日期: 2016-05-27 | |
| 签发: 陆圣阳 签名: [Signature] 日期: 2016-05-27 | |
| 备注: 母线干线单元: In=3200A, Icw=80kA | |

TRF01C-01632-2007 2016-03-04

报告编号: C-06601-2020030

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1058 MA 160008113865

CQC产品认证

型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2020CQC020036-719204

产品名称: 母线槽

型号: KFM

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心(贵州)
(镇江市产品质量监督检验中心)

CQC

报告编号: C-06601-2020030 第 1 页 共 50 页

型式试验报告

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 申请编号: V2020CQC020036-719204 | 委托人: 江苏奥凯电气有限公司 |
| 样品名称: 母线槽 | 委托人地址: 镇江新区港南路 88 号 |
| 型号: KFM | |
| 商标: / | |
| 样品数量: 4 节 | 生产者: 江苏奥凯电气有限公司 |
| 样品来源: 工厂送样 | 生产者地址: 镇江新区港南路 88 号 |
| 样品生产序号: 202009001~004 | 生产企业: 江苏奥凯电气有限公司 |
| 收样日期: 2020.10.10 | 生产企业地址: 镇江新区港南路 88 号 |
| 完成日期: 2020.10.27 | |

试验依据标准: GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备第 6 部分: 母线干线系统(母线槽)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
产品型号: KFM
额定工作电压 (Ue): 1000V
额定绝缘电压 (Ui): 1000V
频率 (f): 50Hz
母线干线单元的额定电流 (In): 6300A~4000A
分接单元的额定电流 (Iac): /
母线干线单元的额定短时耐受电流 (Icw): 120kA
分接单元的额定短时耐受电流 (Icc): /
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP20
有防止火灾蔓延特性

| | |
|---|-------------------------------|
| 主检: 柳松 签名: [Signature] 日期: 2020.10.27 | [Red Seal: 国家中低压配电设备质量监督检验中心] |
| 审核: 陶新建 签名: [Signature] 日期: 2020.10.27 | |
| 签发: 李志强 签名: [Signature] 日期: 2020.10.27 | |
| 备注: 送试样品: KFM In=6300A, Icw=120kA, #1: In, #2: 2n, #3: 2n, #4: 耐火小样 | |

TRF01C17656 2019-12-27

报告编号: C-06601-2021633



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1058
210008113865

CQC产品认证 型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2021CQC107501-863180

产品名称: 机架配电智能母线干线系统

型号: 1PFB-S

检测机构: 国家低压电器产品质量检验检测中心(贵州)




报告编号: C-06601-2021633 第1页共8页

型式试验报告

| | |
|---|---|
| 申请编号: V2021CQC107501-863180 样品名称: 机架配电智能母线干线系统 型号: 1PFB-S 商标: / 样品数量: 6节+2台 样品来源: 生产企业送样 样品生产号: 202108001~202108008 收样日期: 2021.09.17 完成日期: 2021.11.03 | 委托人: 江苏奥凯电气有限公司 委托地址: 镇江新区港南路88号 生产者: 江苏奥凯电气有限公司 生产者地址: 镇江新区港南路88号 生产企业: 江苏奥凯电气有限公司 生产企业地址: 镇江新区港南路88号 |
|---|---|

试验依据标准:
GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备第6部分: 母线干线系统(母线槽)》
GB/T 7251.8-2020《低压成套开关设备和控制设备 第8部分: 智能型成套设备通用技术要求》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 产品型号: 1PFB-S
 额定工作电压(Ue): 380V(带分接单元)/1000V(不带分接单元)
 额定绝缘电压(Ui): 500V(带分接单元)/1000V(不带分接单元)
 频率(f): 50Hz
 母线干线单元的额定电流(Ira): 400A~100A
 分接单元的额定电流(Irc): 62A~10A
 母线干线单元的额定短时耐受电流(Icw): 20kA
 分接单元的额定限制短路电流(Icc): 6kA
 户内型/户外型: 户内型
 外壳防护等级: IP40(带分接单元)/IP54(不带分接单元)
 有防止火灾蔓延特性

主检: 杨行 签名: [Signature] 日期: 2021.11.3
 审核: 陶新建 签名: [Signature] 日期: 2021.11.3
 签发: 秦志坚 签名: [Signature] 日期: 2021.11.3

备注: 送试样品: 1PFB-S #1, #2, #3, #4; 柜接箱, #5, #6; 柜接箱, #7, #8; 防护等级小样(IP54), #7, #8; 防止火灾蔓延试验样品。

TH462176.56 2019-12-27




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2382

检测报告

报告编号: 202114020531

产品名称: 智能监控装置

型号规格: OKMD1

委托单位: 江苏奥凯电气有限公司

检测类别: 委托检验

江苏省电子信息产品质量监督检验研究院
(江苏省信息安全测评中心)

本部地址: 江苏省无锡市金水路100号 电话: 0510-85105775 传真: 0510-85104572
邮编: 214073 E-mail: zsb@jlab.com 网址: http://www.jlab.org

QCRR9-2006



江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心)

检测报告

| | | | |
|----------|--|----------|-------------|
| 委托单位/地址: | 江苏奥凯电气有限公司/江苏省镇江市新区港南路88号 | | |
| 制造单位/地址: | 江苏奥凯电气有限公司/江苏省镇江市新区港南路88号 | | |
| 生产单位/地址: | 江苏奥凯电气有限公司/江苏省镇江市新区港南路88号 | | |
| 样品名称: | 智能监控装置 | 产品商标: | / |
| 型号规格: | OKMD1 | | |
| 样品数量: | 1套 | 生产日期/批号: | / |
| 收样日期: | 2021.8.19 | | |
| 采样方式: | □抽样 □送样 | | |
| 检测日期: | 2021年8月19日至2021年10月14日 | | |
| 检测依据: | 1. GB/T 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值测量方法 2. GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 3. GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 4. GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 5. GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 6. GB/T 17626.6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 7. GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 8. GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 9. 试验委托书 | | |
| 检测结论: | 所送样品经检验合格项目符合检验依据标准所列标准要求。 | | |
| 编制: | 王佳伟 | 审核: | 秦志坚 |
| 批准: | 秦志坚 | 签名: | [Signature] |
| 批准日期: | 2021年11月2日 | | |
| 备注: | | | |

报告编号: 202114020531 第1页共8页 QCRR9-2006

| | |
|--|--|
|  <p>XIHARI No. 101146G</p> | |
| <h1>检验报告</h1> | |
| <p>试品型号及名称: BGF-10/4000-Z 10kV共箱封闭母线</p> | |
| <p>委托单位: 江苏奥凯电气有限公司</p> | |
| <p>检验类别: 型式试验</p> | |
|  | |
| <p>西安高压电器研究院有限责任公司实验认证中心 国家高压电器质量监督检验中心</p> | |

| | | |
|---|-------------|--------------|
| XIHARI | 检验报告 | No. 101146G |
| | | 第 3 页 共 14 页 |
| 检验结论 | | |
| <p>委托单位: 江苏奥凯电气有限公司 试品型号: BGF-10/4000-Z 试品名称: 10kV共箱封闭母线 制造单位: 江苏奥凯电气有限公司 检验类别: 型式试验 实施的检验项目: 温升试验 [4000A] 绝缘电阻测量 [$\geq 1000 \text{ M}\Omega$] 短时工频耐压试验 [相间及对地: 42kV 1min] 雷电冲击耐压试验 [相间及对地: 75kV] 淋水试验 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [2s 50kA 125kA(峰值)]</p> | | |
| <p>检验依据: GB/T 8349-2000 金属封闭母线</p> | | |
| <p>检验结论: 所检项目的检验结果符合检验依据的相关规定, 试品相应性能合格。</p> | | |
| <p>编写: 刘海波 校核: 王 捷 审核: 王 捷 批准: 王 捷 日期: 2014-12-23 日期: 2014-12-25 日期: 2014-12-26 日期: 2014-12-26</p> | | |

| | |
|---|--|
|  <p>XIHARI No. 101146G</p> | |
| <h1>TEST REPORT</h1> | |
| <p>TEST OBJECT: BGF-10/4000-Z 10kV NON-SEGREGATED PHASE ENCLOSED BUSBAR</p> | |
| <p>CLIENT: JIANGSU OKEY ELECTRIC CO., LTD.</p> | |
| <p>TEST CLASSIFICATION: TYPE TESTS</p> | |
|  | |
| <p>XI'AN HIGH VOLTAGE APPARATUS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD NATIONAL QUALITY SUPERVISION & INSPECTION CENTER FOR HIGH VOLTAGE APPARATUS</p> | |

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| XIHARI | Test Report | No. 101146G |
| | | Page 3 of 14 |
| Test Conclusion | | |
| <p>Client: JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD Apparatus: BGF-10/4000-Z 10kV Non-segregated phase enclosed busbar Manufacturer: JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD</p> | | |
| <p>Tests have been performed: Measurement of insulation resistance[$\geq 1000 \text{ M}\Omega$] Temperature-rise tests[4000A] Power frequency voltage withstand test[Between phases, to earth:42kV 1min] Lightning impulse withstand voltage test[Between phases, to earth:75kV] Weatherproofing test Short-time and peak withstand current tests[2s 50kA 125kA(peak)]</p> | | |
| <p>The tests have been performed in accordance with: GB/T 8349-2000 Metal-enclosed bus</p> | | |
| <p>Conclusion: The results of tests above met the requirements of the standards.</p> | | |
| <p>Translated by: 刘海波 Checked by: 王 捷 Approved by: 王 捷 Date: 2014-12-23 Date: 2014-12-25 Date: 2014-12-26</p> | | |
| <p>Note: This report is translated from Chinese version. (The approved date of original version is 2010-12-09)</p> | | |

CHPTL

CHPTL

中国认可
国际承认
检测
TESTING
CNAS L0223

XIHARI
No. 220727G

检验报告

TEST REPORT

试品型号: BGF1-13.8/6000-Z
TYPE

试品名称: 共箱封闭母钱
DESIGNATION NON SEGREGATED PHASE BUSDUCT

委托单位: 江苏奥凯电气有限公司
APPLICANT JIANGSU OKKEY ELECTRIC CO., LTD

制造单位: 江苏奥凯电气有限公司
MANUFACTURER JIANGSU OKKEY ELECTRIC CO., LTD

检验类别: 型式试验 (温升、绝缘及短路性能)
CLASSIFICATION TYPE TEST (TEMPERATURE-RISE, DIELECTRIC AND SHORT-CIRCUIT PERFORMANCE)

西安高压电器研究院股份有限公司
XI'AN HIGH VOLTAGE APPARATUS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

XIHARI

试品基本信息 No.220727G

试品基本信息

Description of the test object

型号名称: BGF1-13.8/6000-Z 共箱封闭母钱
Type and Designation: Non Segregated Phase Busduct

委托单位: 江苏奥凯电气有限公司
Applicant: Jiangsu Okkey Electric Co.,LTD.

地址: 江苏省镇江市京口区塔南路88号 (212132)
Address: No.88 Gangnan Road, Jingkou District, Zhenjiang City, Jiangsu Province (212132)

电话 Tel: 0511-83121088 **传真 Fax:** 0511-88186105

制造单位: 江苏奥凯电气有限公司
Manufacturer: Jiangsu Okkey Electric Co.,LTD.

地址: 江苏省镇江市京口区塔南路88号 (212132)
Address: No.88 Gangnan Road, Jingkou District, Zhenjiang City, Jiangsu Province (212132)

电话 Tel: 0511-83121088 **传真 Fax:** 0511-88186105

制造单位规定的试品主要技术数据 Main technical data assigned by the manufacturer:

| | | |
|--|-----------------|---|
| 额定电压 Rated voltage kV | 13.8 | ✓ |
| 设备最高电压 Highest voltage for equipment kV | 15 | ✓ |
| 额定频率 Rated frequency Hz | 50 | ✓ |
| 额定电流 Rated current A | 6000 | ✓ |
| 额定短时耐受电流 Rated short-time withstand current kA | 50 | ✓ |
| 额定峰值耐受电流 Rated peak withstand current kA | 130 | ✓ |
| 额定短路持续时间 Rated duration of short-circuit s | 1 | ✓ |
| 额定短时工频耐受电压 Rated short-duration power-frequency withstand voltage kV | 51 | ✓ |
| 额定雷电冲击耐受电压 Rated lightning impulse withstand voltage kV | 95 | ✓ |
| 防护等级 Degree of protection | IP55 | ✓ |
| 出厂日期及编号 Manufacture date and serial number | 2022-07, 202207 | |

注1: 以上信息和数据由委托单位/制造单位提供, 本实验室不对数据准确性负责。
Note1: The above information and data are provided by Applicant/Manufacturer and the laboratory is not responsible for its accuracy.

注2: "✓" 表示该额定值在本检验报告中已得到验证。
Note2: "✓" This rating has been proved by the tests in this report.

XIHARI

检验报告 No.220727G

检验结论

Conclusions

型号名称: BGF1-13.8/6000-Z 共箱封闭母钱
Type and Designation: Non Segregated Phase Busduct

委托单位: 江苏奥凯电气有限公司
Applicant: Jiangsu Okkey Electric Co.,LTD.

地址: 江苏省镇江市京口区塔南路88号 (212132)
Address: No.88 Gangnan Road, Jingkou District, Zhenjiang City, Jiangsu Province (212132)

电话 Tel: 0511-83121088 **传真 Fax:** 0511-88186105

制造单位: 江苏奥凯电气有限公司
Manufacturer: Jiangsu Okkey Electric Co.,LTD.

地址: 江苏省镇江市京口区塔南路88号 (212132)
Address: No.88 Gangnan Road, Jingkou District, Zhenjiang City, Jiangsu Province (212132)

电话 Tel: 0511-83121088 **传真 Fax:** 0511-88186105

依据标准 Standards for Test Performance: GB/T 8349-2000 - IEC61831-2015

实施的项目 Test have been performed:

| 序号 Serial | 项目 Items | 参数 Parameters | 判定标准 Standards for Verdict | 结果 Result |
|-----------|---|---|--|--------------|
| 1 | 绝缘电阻测量 Measurement of insulation resistance | > 100 MΩ | GB/T 8349-2000 8.2.2 a) | 符合 Satisfied |
| 2 | 工频耐受电压试验 Power frequency withstand voltage tests | 相间及相对地 Between phase-to earth: 51kV 1min 相同及相对地(温升) between phases-to earth (Wet): 36kV 1min | GB/T8349-2000 8.2.2 c) IEE Std c37.23 TM -2015 6.2.1 | 符合 Satisfied |
| 3 | 雷电冲击耐受电压试验 Lightning impulse withstand voltage tests | 相间及相对地 Between phase-to earth: 95kV | GB/T8349-2000 8.2.2 d) IEE Std c37.231M-2015 6.2.1 | 符合 Satisfied |
| 4 | 防护等级试验 Verification of protection (degree/dust protection) | IP55 | GB/T 8349-2000 8.2.2 f) | 符合 Satisfied |
| 5 | 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 Short-time withstand current and peak withstand current tests | 50kA 1s 峰值 (peak) 130kA | GB/T8349-2000 8.2.2 f) IEE Std c37.23 TM -2015 6.2.4 | 符合 Satisfied |

XIHARI

检验报告 No.220727G

| 序号 Serial | 项目 Items | 参数 Parameters | 判定标准 Standards for Verdict | 结果 Result |
|-----------|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 6 | 温升试验 Temperature-rise tests | 6000A 50Hz | GB/T 8349-2000 8.2.2 e) | 符合 Satisfied |

编写 Edited: 孔珍珠
校核 Checked: [Signature]
日期 Date: 2022-08-23

日期 Date: 2022-08-23

日期 Date: 2022-08-23



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心
 Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

No. 21Q2401-S

检验(试验)报告 Test Report

委托单位: 江苏奥凯电气有限公司
 Client:

产品名称: 交流金属铠装移开式开关设备
 Name of Product:

产品型号: KYN28-12/1250-31.5
 Product Type:

检验类别: 型式试验
 Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。
 The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

报告编号: 21Q2401-S 第4页 共71页

| | | |
|----------------|------|-------------------------------------|
| 国家电器产品质量监督检验中心 | 检验报告 | KYN28-12/1250-31.5 交流金属铠装移开式开关设备 |
|----------------|------|-------------------------------------|

检验结论

| | |
|--|----|
| 委托单位: 江苏奥凯电气有限公司 | |
| 试品型号: KYN28-12/1250-31.5 | |
| 试品名称: 交流金属铠装移开式开关设备 | |
| 制造单位: 江苏奥凯电气有限公司 | |
| 工频电压试验 [相间、相对地/断路器断口、隔离断口: 42kV/48kV 1min] | 合格 |
| 雷电冲击电压试验 [相间、相对地/断路器断口、隔离断口: 75kV/峰值/85kV/峰值] | 合格 |
| 作为状态检查的电压试验 [工频电压试验] [45 kV 1min] | 合格 |
| 辅助和控制回路的绝缘试验 [2000V 1min] | 合格 |
| 回路电阻的测量 [主回路电阻 < 120 μΩ 断路器回路电阻 < 45 μΩ] | 合格 |
| 温升试验 [1.1 × I ² 50A] (应委托方要求试验电流按额定电流的 1.1 倍实施) | 合格 |
| 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [主回路: 4s 31.5kA 80kA 峰值] | 合格 |
| 接地短路试验 [接地短路回路: 4s 31.5kA 80kA 峰值] | 合格 |
| 短路电动力试验 [短路电动力: 2s 27.4kA 68.8kA 峰值] | 合格 |
| 密封等级验证 [IP 代码的验证] [外壳: 前门/后门/前门打开 IP4X/IP2X 隔室之间: IP2X] | 合格 |
| 关合和开断能力的验证 T100a [12kV 31.5kA 80kA 峰值] | 合格 |
| T100a [12kV 31.5kA DC: 48%] | 合格 |
| 机械操作试验 | 合格 |
| 机械特性测量试验 | 合格 |
| 机械寿命试验 [断路器半开/接地开关: 1000 次/1000 次] | 合格 |

检验依据: GB/T 3906-2020 40.5 kV-40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备
 GB/T 1984-2014 高压交流断路器
 GB/T 1985-2014 高压交流隔离开关和接地开关

检验结论: 通过对江苏奥凯电气有限公司生产的 KYN28-12/1250-31.5 交流金属铠装移开式开关设备进行型式试验检验, 检验结果符合上述依据标准及产品质量文件的规定, 检验结果合格。
 注: 本报告中所述试验结果。

编制: 徐秋 校对: 李二 审核: 张华 制单: 曹超
 日期: 2021-07-19 日期: 2021-07-19 日期: 2021-07-19 日期: 2021-07-19

SDJ-GT004



检验报告

No. 101147G

试品型号及名称: BGF-35/4000-Z
 35kV 共箱封闭母线

委托单位: 江苏奥凯电气有限公司

检验类别: 型式试验



西安高压电器研究院有限责任公司试验认证中心
 国家高压电器质量监督检验中心

XIHARI 检验报告 No. 101147G

第 3 页 共 14 页

检验结论

委托单位: 江苏奥凯电气有限公司
 试品型号: BGF-35/4000-Z
 试品名称: 35kV 共箱封闭母线
 制造单位: 江苏奥凯电气有限公司
 检验类别: 型式试验
 实施的检验项目:

温升试验 [4000A]
 绝缘电阻测量 [≥1000 MΩ]
 短时工频耐压试验 [相间及对地: 100kV 1min]
 雷电冲击耐压试验 [相间及对地: 185kV]
 淋水试验
 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [2s 40kA 100kA (峰值)]

检验依据: GB/T 8349-2008 金属封闭母线

检验结论: 所检项目的检验结果符合检验依据的相关规定, 试品相应性能合格。

编制: 刘超 校对: 李丁 审核: 王超 制单: 张华
 日期: 2010-12-03 日期: 2010-12-06 日期: 2010-12-07 日期: 2010-12-07

报告编号: V2022CQC107501-989517-15301-2022313



CQC 产品认证
型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2022CQC107501-989517

产品名称: 低压成套开关设备

型号: GCS

检测机构: 机械工业高原电器产品质量监督检测中心
(昆明高海拔电器检测有限公司)



报告编号: V2022000107501-989517-15301-2022313 第 1 页 / 共 7 页

型式试验报告

| | |
|---|--|
| 申请编号: V2022CQC107501-989517 样品名称: 低压成套开关设备 型号: GCS 商标: / 样品数量: 1套 (3台) 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 2209001, 2209002, 2209003 收样日期: 2022.09.08 完成日期: 2022.09.20 | 委托人: 江苏奥凯电气有限公司 委托人地址: 镇江新区港南路 88 号 生产者: 江苏奥凯电气有限公司 生产者地址: 镇江新区港南路 88 号 生产企业: 江苏奥凯电气有限公司 生产企业地址: 镇江新区港南路 88 号 |
|---|--|

试验依据标准: GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
产品型号: GCS
额定工作电压 (Ue): 400V, 380V
额定绝缘电压 (Ui): 690V
频率 (f): 50Hz
主母线的额定电流 (InA): 4000A~1600A
配电母线的额定电流 (InC): 1000A~400A
主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 80kA
配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP40, IP30

主检: 李林 签名: 李林 日期: 2022.9.20
审核: 刘文彬 签名: 刘文彬 日期: 2022.9.22
签发: 吴纳旦 签名: 吴纳旦 日期: 2022.9.22

检测机构名称: 盖章
2022年9月22日

备注: 送样样品: 主母线 InA=4000A, Icw=80kA; Ue=400V, Ui=690V; 50Hz; IP40; 户内型。
所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际选用的系统额定电压等级。
不同防护等级 IP30, 其箱体结构设计应与送样产品 (IP 防护等级为 IP40) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。
送样线路有 2 台风机 (位于进线柜后门), 风机的串 65W。温升试验时, 风机处于运行状态。

TRF000001.64 2021-11-09

报告编号: 12901-20150724-S



国家强制性产品认证
试验报告

□新申请 □变更 □监督 □复审 ■其他: 核查

申请编号: A2015CCC0301-2013727
(任务编号)

产品名称: 低压抽出式开关柜

型号: GCK

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心
(镇江市产品质量监督检验中心)



报告编号: 12901-20150724-S 第 1 页 共 10 页

安全型式试验报告

| | |
|--|--|
| 申请编号: A2015CCC0301-2013727 样品名称: 低压抽出式开关柜 型号规格: GCK 4000A 商标: / 样品数量: / 样品生产序号: 1505001 收样日期: / 样品来源: / 抽样通知书编号: / | 委托人: 江苏奥凯电气有限公司 委托人地址: 镇江新区港南路 88 号 生产者: 江苏奥凯电气有限公司 生产者地址: 镇江新区港南路 88 号 生产企业: 江苏奥凯电气有限公司 生产企业地址: 镇江新区港南路 88 号 |
|--|--|

试验依据标准: GB 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
产品型号: GCK
额定工作电压 (Ue): 380V 额定绝缘电压 (Ui): 660V 频率 (f): 50Hz
主母线的额定电流 (InA): 4000A~2500A
馈电柜配电母线的额定电流 (InC): 2750A~800A
控制柜配电母线的额定电流 (InC): 1250A~400A
主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 80kA
馈电柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA
控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA
户内型/户外型: 户内型 防护等级: IP40 机械环境等级: /

主检: 陈晨 签名: 陈晨 日期: 2015-10-20
审核: 陆圣白 签名: 陆圣白 日期: 2015-10-20
签发: 周爱国 签名: 周爱国 日期: 2015-10-20

检测机构名称: 盖章
2015年10月20日

| | | |
|----------------|------------------|-----|
| 标准变更 | 变更前 | 变更后 |
| GB 7251.1-2005 | GB 7251.12-2013 | |
| 其它变更项目 (如有) | / | / |
| 原 CCC 证书编号 | 2010010301398048 | |
| 原安全型式试验报告编号 | C-040-09A4153-S | |
| 原变更报告编号 (如有) | / | |
| 原检测机构的 | 苏州电器科学研究院有限公司 | |

备注:

TRF01C-010-51-2013 2014-5-21

报告编号: 12901-20150729-S

2015003348Z (2015) 国认证认字 (514) 号

MA 300-MRA CNAS 中国认可 国家认证认可 检验检测 CNAS L1027 AL

国家强制性产品认证 试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2015CCC0301-2013788

产品名称: 低压开关柜

型号: GGD

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心
(镇江市产品质量监督检验中心)

CQC

报告编号: 12901-20150729-S 第1页 共19页

安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0301-2013788 委托人: 江苏奥凯电气有限公司
样品名称: 低压开关柜 委托人地址: 镇江新区港南路88号
型号规格: GGD 1600A 生产者: 江苏奥凯电气有限公司
商标: / 生产者地址: 镇江新区港南路88号
样品数量: 1台 生产企业: 江苏奥凯电气有限公司
样品生产序号: 150428 生产企业地址: 镇江新区港南路88号
收样日期: 2015-09-17
样品来源: 工厂送样
随样通知书编号: /

试验依据标准: GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
产品型号: GGD
额定工作电压 (Ue): 380V
额定绝缘电压 (Ui): 660V
频率 (f): 50Hz
主母线的额定电流 (Ina): 1600A-600A
配电母线的额定电流 (Ine): /
主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA
配电母线的额定短时耐受电流 (Icwe): /
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP30 机械碰撞等级: /

主检: 陈晨 签名: 陈晨 日期: 2015-10-17
审核: 陆圣阳 签名: 陆圣阳 日期: 2015-10-17
签发: 周爱国 签名: 周爱国 日期: 2015-10-17 (检测机构名称、盖章)
2015年10月17日

| | | |
|------------------------------|------------------|-----------------------|
| 送试样品: GGD Ina=1600A Icw=30kA | 变更册 | 变更册 |
| 标准变更 | GB 7251.1-2005 | GB 7251.12-2013 |
| 原CCC证书编号 | 2013010301603986 | |
| 原型式试验报告编号 | C-040-13A0153-S | 原检测机构 苏州电器科学研究院股份有限公司 |
| 原变更报告编号(如有) | / | 原检测机构 / |

本报告须与原检测报告一起阅读方有效

TRF010-010 51 2013 2014-5-21

报告编号: 03601-A-15A3507-S

2014001380A 300-MRA CNAS 中国认可 国家认证认可 检验检测 CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2015CCC0301-2083335 (任务编号)

产品名称: 计量配电箱

型号: DBX

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

CQC

报告编号: 03601-A-15A3507-S 第1页 共24页

安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0301-2083335 (任务编号) 委托人: 江苏奥凯电气有限公司
样品名称: 计量配电箱 委托人地址: 镇江新区港南路88号
型号: DBX 生产者: 江苏奥凯电气有限公司
商标: / 生产者地址: 镇江新区港南路88号
样品数量: 3台 生产企业: 江苏奥凯电气有限公司
样品来源: 送检 生产企业地址: 镇江新区港南路88号
样品生产序号: DBX201506001-DBX201506003
收样日期: 2015-08-05
完成日期: 2015-08-19

试验依据标准: GB7251.3-2006《低压成套开关设备和控制设备第3部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电箱的特殊要求》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
型号: DBX
额定工作电压 (Ue): 220V/380V
额定绝缘电压 (Ui): 400V
主母线额定电流 (Ina): 400A-10A
主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 6kA
防护等级: IP30-操作面 IP20C
频率: 50Hz

主检: 贾悦山 签名: 贾悦山 日期: 2015-09-21
审核: 闫明强 签名: 闫明强 日期: 2015-09-21
签发: 杨幸 签名: 杨幸 日期: 2015-09-21 (检测机构名称、盖章)
2015年9月21日

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 送试样品: DBX Ina=400A Icw=6kA | | |
|----------------------------|--|--|

TRF010-010 53-2007 2011-5-24

用户意见

江苏奥凯电气有限公司：

我公司于 2009 年与贵公司签订了低压配电柜（箱）、桥架、母线合同，总价值为 550 万元。

贵公司按合同要求及时组织生产、交货及时、质量优良，确保了工程建设的进度，至今已运行一段时间尚未出现任何质量问题。我们愿与贵公司建立长期友好合作关系。



用户意见

江苏奥凯电气有限公司为我公司在台州电力局变电所提供配套的高低压母线、桥架、开关柜等产品，自运行以来，质量稳定，性能良好，在此表示谢意，希望能与贵公司保持长期良好的合作关系！



用户意见

江苏奥凯电气有限公司：

贵公司为我公司在余杭电力局各项工程配套生产母线、桥架、开关柜等产品。产品性能优良，运行稳定。并积极协助解决售前售后问题。



用户反馈意见

江苏奥凯电气有限公司：

贵公司为我公司宝龙房地产有限公司项目工程配套生产的母线、桥架等产品，产品至安装、调试投入运行质量优良，提供了优质的售前售后服务，我们表示感谢！愿意向其他单位推荐选用贵公司产品，并建立长期合作关系。



用户意见

江苏奥凯电气有限公司为我公司长期合作伙伴，其配套生产的母线、桥架等产品，从产品质量至产品安装、调试投入运行质量优良，并提供了优质的售前售后服务，我们表示感谢！愿意向其他单位推荐选用江苏奥凯电气有限公司产品，并建立长期合作关系。

浙江省工业设备安装集团有限公司



用户意见

江苏奥凯电气有限公司：

贵公司为我公司工程配套生产的开关柜、母线等产品，产品至安装、调试投入运行质量优良，提供了优质的售前售后服务，我们表示感谢！愿意向其他单位推荐选用贵公司产品，并建立长期合作关系。

杭州市设备安装有限公司

2016年12月



用户意见

江苏奥凯电气有限公司为我公司长期合作伙伴，其配套生产的母线、桥架等产品，从产品质量至产品安装、调试投入运行质量优良，并提供了优质的售前售后服务，我们表示感谢！愿意向其他单位推荐选用江苏奥凯电气有限公司产品，并建立长期合作关系。

杭州江东电力建设有限公司

2016年2月



用户意见

江苏奥凯电气有限公司：

贵公司为我公司工程配套生产的开关柜、母线等产品，产品至安装、调试投入运行质量优良，提供了优质的售前售后服务，我们表示感谢！愿意向其他单位推荐选用贵公司产品，并建立长期合作关系。

杭州凯达电力建设有限公司

2018年5月



用户意见

江苏奥凯电气有限公司：

贵公司为我公司工程配套生产的母线、桥架等产品，产品至安装、调试投入运行质量优良，提供了优质的售前售后服务，特别在成都地铁5号线项目中对我们的产品支持，我们表示感谢！愿意与贵司建立长期合作关系。

硕维科技（杭州）有限公司

合同2019年7月



用户意见

江苏奥凯电气有限公司：

贵公司为我公司工程配套生产的母线、桥架等产品，产品至安装、调试投入运行质量优良，提供了优质的售前售后服务，特别在南京地铁7号线项目中对我们的产品支持，我们表示感谢！愿意与贵司建立长期合作关系。

硕维科技（杭州）有限公司

2021年12月



应用单位推荐意见：

贵公司为我公司罗甸木引农业光伏发电项目工程配套生产的电境桥架等产品，项目于2021年建成并网，运行良好，特此证明。

2022年11月10日



用户证明

江苏奥凯电气有限公司：

贵公司为我公司百色百矿集团有限公司（德保）高性能铝材一体化项目电源工程脱碳系统工程项目配套生产的高、低压开关柜等产品，产品至安装、调试投入运行质量优良，提供了优质的售前售后服务，我们表示感谢！我们愿与贵公司建立长期合作关系。

世纪华拓环境工程有限公司

2022年11月16日



工程业绩

| 国外业绩 |
|---|
| Nigeria Apapa Clinker Export & Gypsum Import Terminal |
| Nigeria Obajana5 Cement |
| 伊拉克米桑空冷岛项目 |
| 伊拉克马吉努生产中心项目 |
| 迪拜光伏项目 |
| 巴基斯坦MLCFL项目 |
| 伊拉克米桑电网项目 |
| 印尼巴亚二期项目 |
| 哈萨克斯坦IPCI项目 |
| 中乌天然气管道压气站GCS站项目 |
| 土库曼斯坦巴格德雷合同区域B区天然气处理厂EPC项目 |
| 哈萨克斯坦阿特劳炼油厂芳烃项目 |
| Aganang/DelmasCement Project South Africa南非项目 |
| Dangote Cement Works Led,尼日利亚 |
| 中亚天然气管道C线乌国段计量站项目 |
| Obajana Cement PLC line 4,Obajana,Nigeria尼日利亚 |
| NEW ZAMBIA 3000 TPD CEMENT PROJECT |
| 中乌天然气管道项目 |
| 埃塞俄比亚水泥项目 |
| 土耳其阿特拉斯伊斯(1+1)*600MW肯德伦火电厂项目 |
| 中哈天然气管道压气站 |
| 孟加拉加济布尔100MW (± 10%) 重油电厂项目 |
| 孟加拉Sirajganj S4联合循环电站项目 |
| 沙特红海项目 |
| 马来西亚齐力民都鲁项目 |
| 牙买加弗洛姆糖厂和莫尼马斯克糖厂工业技术改造项目 |
| 埃塞俄比亚OMO-Kuraz2 12000 TCD 糖厂项目 |
| 孟加拉古拉绍项目 |
| 孟加拉帕亚拉(铁岭)项目 |
| |
| |
| |
| |
| |

| 发电行业 |
|--|
| 上安电厂尖峰冷却项目 |
| 台州电厂 |
| 神华神东电力新疆供热系统升级改造工程 |
| 国华临朐三、四期风电项目 |
| 国网能源哈密煤电有限公司集中供热工程六期 |
| 神华国能伊犁电厂 |
| 内蒙古盛鲁电厂一期超超临界空冷机组发电工程 |
| 中国重燃BOP集成项目电缆桥架供货合同 |
| 枣矿田陈富源2*35万千瓦煤矸石项目送出工程 |
| 山钢永锋临港有限公司永锋220kV输变电工程 |
| 印尼明古鲁(2*100MW)燃煤发电项目 |
| 南京南钢产业发展有限公司资源综合利用发电项目 |
| 安徽平山电厂二期工程静电除尘器项目 |
| 百色百矿集团有限公司(德保)高性能铝材一体化项目 |
| 广西百矿铝业有限公司2021年新增脱硫系统 |
| 北营炼铁总厂400m ³ 烧结机烟气治理及脱硫脱硝改造 |
| 山东鲁西发电公司脱硫废水零排放处理系统项目 |
| 三峡新能源庆云储能电站工程 |
| 山东沂蒙抽水蓄能电站项目 |
| 中电大别山电厂2*660MW扩建工程 |
| 河北钢铁集团鑫达钢铁公司高炉煤气发电工程 |
| 南京凯盛公司水泥熟料生产线余热发电项目 |
| 国电泗水圣水峪风电场工程 |
| 湖南宝莲风电场现场 |
| 山东费县石井镇项目 |
| 汝城县满天星水力发电项目 |
| 华能长兴电厂“上大压小”工程 |
| 华电土右电厂2*66MW空冷机组工程 |
| 中能昔阳100MW光伏项目工程低压开关柜项目 |
| 蒙古乌兰巴托阿木古朗供热站项目 |
| 鹤壁鹤淇发电公司2*660MW超临界机组工程 |
| 三河发电厂密闭式煤仓改造项目 |
| 华电榆横电厂热网改造项目 |
| 鲁西发电项目 |
| 大唐乌沙山电厂 |
| 三门核电EK21项目 |
| 国电濮阳热电有限公司2*210MW机组脱硫改造 |

| 地铁业绩 |
|---------------------------|
| 杭州地铁2号线一期工程西北段设备安装及装修工程 |
| 杭州地铁10号线一期工程施工总承包标段系统工程项目 |
| 杭州至富阳城际铁路工程车站设备安装及装修工程 |
| 杭州地铁十号线仁和路车辆段10-5-3标项目 |
| 杭州地铁4号线二期工程勾庄车辆三标段工程项目 |
| 杭州地铁3号线一期工程车站设备安装及装修工程 |
| 杭州机场轨道快线供电系统安装工程 |
| 成都地铁5号线一、二期工程 |
| 南京地铁7号线 |
| 房地产业绩 |
| 长影环球100老艺术家创作中心C区高低压柜供应工程 |
| 周口开元万达广场大商业 |
| 赤峰松山万达广场 |
| 衡阳珠晖万达广场 |
| 大连足球青训基地 |
| 广东湛江万达中心 |
| 广东河源万达中心 |
| 天津蓟州万达广场 |
| 沈阳沈北万达中心大商业 |
| 湖北十堰万达酒店及公寓 |
| 广东江门江海万达广场 |
| 上海临港泥城万达广场大商业 |
| 眉山仁寿万达广场-住宅及其它 |
| 梧州高旺万达广场-住宅及其它 |
| 桂林临桂万达广场 |
| 四川乐山万达 |
| 安康万达 |
| 延安万达 |
| 乐山万达D区 |
| 西宁万达 |

| 衡阳酃湖万达母线槽 |
|------------------------------|
| 台山万达 |
| 赤峰松山万达 |
| 重庆江津万达广场大商业 |
| 霍尔果斯万达广场 |
| 西安高新万达广场 |
| 新洲万达广场-住宅及其它 |
| 台州玉环万达广场-大商业 |
| 海口吾悦广场 |
| 数据中心业绩 |
| 招商银行平湖云数据中心二期母线槽项目 |
| 无锡XDC+数据中心改造项目 |
| 中经云上海金山智慧科技园项目 |
| 中国联通-杭州滨江1号枢纽机房变配电扩容工程 |
| 石油石化及化工业绩 |
| 江苏大和氯碱化工有限公司 |
| 浙江春晖环保能源有限公司 |
| 绍兴远东石化有限公司(PTA工程密集型母线) |
| 神华集团煤炭化工公司甲醇制烯烃二套低压无功补偿 |
| 中海油乐金化工有限公司惠州ABS项目 |
| 江苏虹港石化公司年产150万吨纤维级对苯二甲酸TPA项目 |
| 璐彩特国际(中国)化工有限公司9万吨/年MMA改扩建项目 |
| 宁夏石化全厂能量优化增补项目 |
| 喀土穆化工有限公司聚丙烯项目 |
| 宁夏石化公司120万吨/年催化汽油加氢脱硫项目 |
| 宁夏石化改造项目317洗槽站配电间项目 |
| 宁夏石化公司年产45万吨合成氨80万吨尿素工程项目 |
| 宁夏石化公司重油催化置烟气脱硫项目 |
| 宁夏石化公司40万吨/年催化轻汽油醚化项目 |
| 壳牌润滑油北方项目 |
| 石炼脱硫醇变电所项目 |

| |
|-----------------------------------|
| 中石油22373长庆乙烷制乙烯项目110/10kv总变电所2200 |
| 中石油塔里木乙烷制乙烯项目2200总变项目 |
| 华北油田九环化工硫酸装置项目 |
| 上海赛科石油化工 |
| 庞贝捷涂料(芜湖)有限公司扩建三期项目 |
| 南充石达石油液化气深加工(16万吨/年工业异辛烷)项目 |
| 江苏正丹化学工业股份有限公司-1万吨/年均四甲苯 |
| 神华宁夏煤业400万吨/年煤炭间接液化项目 |
| 宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目 |
| 神华宁煤煤化工副产品深加工综合利用项目 |
| 神华宁煤空分项目 |
| 神华宁煤煤制油合成项目及气化装置桥架 |
| 江阴海伦石化有限公司配电工程 |
| 大港石化加氢炼化项目 |
| 华熙生物科技(天津)有限公司透明质酸钠及相关项目 |
| 江苏长江石油化工有限公司6250立方米苯储罐改造工程 |
| 滨州市沾化区汇宏新材料有限公司(粉煤灰A区) |
| 山东鲁丽钢铁有限公司 |
| 甘肃北方三泰化工有限公司副产蒸汽氯化氢石墨合成炉项目 |
| 唐山东海特钢1*78MW煤气发电工程 |
| 新疆广汇公司3000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目 |
| 武安市裕华钢铁公司二期发电工程10KV高压柜设备 |
| 河北津西钢铁集团1*80MW高温超高压煤气发电工程 |
| 安钢集团闽源特钢公司1*78MW煤气发电工程项目 |
| 吉林省经弘泰15万吨/年煤焦油轻质化项目热力站 |
| 唐山港陆钢铁公司1*80MW高温超高压煤气发电工程 |
| 连云港新世纪石化项目 |
| 宁波禾元公司(年产30万吨聚丙烯50万吨乙二醇项目) |
| 乍得BOCIII区块ORYX油田地面建设工程EPCIC项目 |
| 枣庄山东精工电池洁净项目 |
| 镇江奇美化工 |

| |
|----------------------------|
| 莱州市中国石油装备产业基地 |
| 河北旭阳焦化有限公司旧厂区120万吨/年焦化搬迁项目 |
| 石横特钢60万吨球团项目 |
| 其他行业业绩 |
| 四川凉山州冕宁县泸沽镇自来水厂 |
| 通力轮胎项目 |
| 山东兖州倍耐力轮胎项目 |
| 河北省经济信息中心 |
| 江苏海宏制药有限公司 |
| 通力轮胎有限公司 |
| 济宁神州轮胎有限公司 |
| 山东兖州倍耐力轮胎神州工厂新增开关柜 |
| 合肥乐卡五金制造有限公司项目 |
| 贵南铁路贵阳枢纽生产综合楼项目 |
| 首钢贵钢老区开发棚户区改造项目10-3#地块供电工程 |
| 先进动力电池产业化项目 |
| 南宁五象新区核心区商务街项目(商业办公地块) |
| 江苏瑞盛新材料科技有限公司110kV变电站工程 |
| 宁德时代-溧阳SD东一停车场充电站建设工程项目 |
| 江苏时代食堂废水处理 |
| 六盘水钟山区(明湖高架桥停车场)充电桩项目 |
| 四川南充顺城盐化公司-环保节能搬迁技改工程 |
| 上海临港泥城DF02-C-1(北)工业地块项目 |
| 海阳中集来福士海洋工程公司-管加工车间母线槽 |
| 罗甸木引农业光伏电站项目 |
| 全椒项目屋顶光伏项目 |
| 蒙城光伏发电项目 |
| 世博会地区E06-04A地块项目 |
| 衡阳国家级高新技术产业开发区总部基地项目 |
| 昂宝集团研发中心、生产基地及总部项目 |
| 长沙国际会议中心采购施工总承包(EPC)项目工程 |

| |
|-----------------------------------|
| 时代广汽动力电池项目G1充电桩项目 |
| 宁德时代-溧阳 |
| 福鼎时代锂离子电池生产基地一期工程 |
| 北京华彩光辉电气工程有限公司(将府家园) |
| 航天电子技改项目强电系统工程 |
| 北京理工大学A栋综合楼等10项工程 |
| 关东店综合楼 |
| 门头沟永定镇MC00-0018-0061等地块项目 |
| 温榆河公园朝阳示范区项目园林景观工程 |
| 昆泰嘉瑞中心机电 |
| 望京东园区3号楼1-3层内装修工程 |
| 石景山区京西商务中心西区商业金融用地项目 |
| 北京市朝阳区CBD核心区Z15地块项目 |
| 房山区良乡镇中心区商业用地项目 |
| 清华大学新建光华路校区大楼工程 |
| 朝阳区六公主坟棚户区改造地块住宅及配套项目 |
| 门头沟新城MC00-0017-6002地块综合性商业用地项目配电箱 |
| 金融街门头沟项目 |
| 北辰新河三角洲项目C2区 |
| 大连理工大学 |
| 深圳GIG国际金融资本中心公共区域室内装修 |
| 中国电信股份有限公司贵港分公司配电工程 |
| 浙江地区业绩 |
| 杭州市第三医院项目 |
| 杭州钱江新城46#地块 |
| 杭州下沙大德克项目 |
| 杭州多立方 |
| 杭政储2007(80)号地块华地·罗兰春天 |
| 杭州世茂—杭政储出(2009)68号地块 |
| 杭政储出2007(80)号地块华鸿·罗兰春天 |
| 杭州世茂新里程(西西湖) |

| |
|-----------------------------|
| 浙江省医疗器械检验院配电项目 |
| 杭政储出(2008)28号地块(新湖·武林国际)项目 |
| 杭政储出(2010)31号地块商品住宅及用房项目 |
| 海墅商业、湖山帝景湾南苑、中船重工、华星创业项目 |
| 世茂·东壹号、世茂之西湖项目、怡得乐、杭州丰安安装 |
| 杭政储出(2013)114号地块项目—中粮·天悦项目) |
| 杭州运河文化艺术中心项目 |
| 杭州四季青大酒店项目 |
| 杭州下沙东项目供配电建设室外电力安装及土建工程 |
| 中国铁建国际城三期项目变配电工程 |
| 丰安—中粮大悦城 |
| 杭州世贸·钱塘天誉 |
| 杭州西湖天地 |
| 杭州七堡单元安置房供配电工程—安装工程标准化工程 |
| 浙江海外高层次人才创新园AB区 |
| 利尔达项目—物联网科技园项目 |
| 浙江八方城一期项目 |
| 云栖小镇国际会展中心二期 |
| 浙江大学邵逸夫医疗中心 |
| 浙江昊杨科技年产6800万套新能源电池塑件建设项目 |
| 工商银行库管中心配电项目 |
| 苏宁电器OEM厂房项目 |
| 浙江东航疗养院整合改造项目 |
| 浙江省交通厅项目 |
| 杭州市第七人民医院项目 |
| 浙江城北体育公园项目 |
| 杭州万象城二期 |
| 杭政储出11号地块商务设施用房工程项目 |
| 杭州资辉壹方汇项目 |
| 杭政储出70号地块广场兼容商业商务用户项目 |
| 杭政储出[2015]11号地块商业金融(艺术传媒)用房 |

| |
|-----------------------------|
| 浙江上城公安分局项目 |
| 浙江上塘河（古运河） |
| 浙江中信设备安装有限公司（重庆建安紫荆广场补） |
| 浙江亿丰一蔚蓝郡项目 |
| 浙江美地兰庭广和阳光 |
| 浙江水岸锦城一户一表项目 |
| 浙江赞成香颂项目 |
| 浙江世茂新里程项目 |
| 杭州民生药业项目 |
| 浙江余杭区供电局调度大楼项目 |
| 浙江半山垃圾场项目 |
| 宁波北仑环保固废处置有限公司-废气废热发电项目 |
| 海宁首创水务有限公司 |
| 海宁中国家纺国际贸易中心 |
| 余杭广播电视台改造项目 |
| 浙江西溪山庄二期D地块项目 |
| 杭州市临平新大地商场C区D区 |
| 浙江群李菊体育中心 |
| 浙江朗瑞置业青春年代雅居项目 |
| 浙江名城博园二期项目 |
| 杭州丽湖房产凤鸣府 |
| 杭州电睿都置业余政储出（2017）36号地块 |
| 杭州地铁临平南站（翁梅站）综合体项目三期 |
| 杭州三茶产业博览园 |
| 杭州迪凯银座配电项目 |
| 浙江亚克药业有限公司项目 |
| 杭州铁路东站R22-11地块居住区配套公共服务设施项目 |
| 杭州恒生科技项目 |
| 杭州湾大酒店 |
| 浙江省国家大学科技园项目 |
| 杭州江干区人民检察院项目 |

| |
|-------------------------------|
| 杭州工商银行研发中心 |
| 杭州第一技师学院项目 |
| 杭州中旅产·城市公馆 |
| 杭州开元商贸职业中学项目 |
| 杭州新华医院项目 |
| 杭州南星自来水厂项目 |
| 嘉兴光伏科技园项目 |
| 杭州市中医院 |
| 杭政储出（2010）7号地块商业金融用房主（昊元）项目 |
| 浙江省消防救援总队 |
| 台州220KV海门变 |
| 台州110KV仙居变、高升变 |
| 中策橡胶项目 |
| 杭政储2010（31）号地块（方圆府） |
| 九龙仓（杭州）置业有限公司杭政储出（2009）76号地块 |
| 浙江义蓬街道城乡一体化安置小区 |
| 杭州瑞立置业杭政储出（2004）69号地块开发项目 |
| 杭政储出(2011)38号地块供配电工程百翘星辉名阁 |
| 浙江中国烟草总公司浙江省公司 |
| 浙江省科技信息综合楼易地建设项目 |
| 杭政储出（2013）32号地块（水榭春天福邸）工程 |
| 运河新城A-R21-13地块保障房供配电工程 |
| 浙江绿地旭辉城项目 |
| 杭政储出（2010）25号地块供配电工程(万科公园大道) |
| 杭政储出（2013）14地块（河滨之城） |
| 杭州锅炉公司23700KVA增容至30100KVA配电工程 |
| 浙江丁桥单元JG0403-17地块2台800KVA转变工程 |
| 杭政工出（2016）3号地块厂房10KV配电增容工程 |
| 杭州运河中央公园配电工程 |
| 浙江数源科技股份有限公司10KV电力增容改造 |
| 杭政工出（2020）3号新制造业项目变配电工程 |

| |
|-----------------------------|
| 杭州下城区中医院下城老年康复医院及社会停车楼 |
| 杭州远大生物厂房10KV高压配电工程 |
| 杭州中国石化华南分公司江津-荣昌成品油项目 |
| 杭州萧元房地产司金满府10KV供配电工程 |
| 嘉兴市污水处理厂提标改造工程 |
| 杭州光能荣能汽车配件有限公司项目 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 浙江省工业设备安装集团的（三农物流配送中心） |
| 上海铁路局杭州地区铁路职工安居工程项目 |
| 浙江省杭州青山湖科技大学生创意园 |
| 杭州永福寺10KV配电增容改造工程 |
| 浙江工商大学（教工路） |
| 西湖新能源充电站项目一下沙站工程 |
| 杭州国家中医临床研究基地科研综合楼 |
| 杭州万好万家动力电池 |
| 杭州明州医院 |
| 杭州华灿光电设备（义乌） |
| 杭州华灿浙江有限公司LED外延芯片和蓝宝石项目 |
| 杭州年产100兆瓦新一代薄膜太阳能电池生产项目 |
| 杭州巨石230工程 |
| 浙江羊毛脂综合利用项目 |
| 杭州南钢1#空压站项目 |
| 浙江普利药业有限公司 |
| 杭州临平胡桥幼儿园项目 |
| 余杭游泳馆 |
| 绍兴民生制药项目 |
| 温州民营经济科技产业基地A-24b地块房地产建设工程 |
| 临港奉贤园区二期04FX-0002单元B061地块项目 |
| 湘湖逍遥庄园机电安装工程 |
| 临平净水厂 |
| 万科西雅图项目供配电配套工程 |
| 杭州运河亚运公园配电工程 |
| 湖州苕溪渔隐文化产业有限公司芦荻酒店 |

| |
|-----------------------------|
| 杭州金马智能物流装备项目7000KV变配电项目母线 |
| 湖州南浔广弘新天地项目 |
| 杭州未来之芯项目 |
| 杭州西溪公馆项目 |
| 杭州白洋港城二期 |
| 望江单元SC0403-R22-09地块幼儿园项目 |
| 诸暨新城华府二期 |
| 桐庐富春未来城2号地块银泰城项目 |
| 杭州资辉壹方汇 |
| 杭州七格污水厂 |
| 嘉兴泰地石化项目 |
| 天都城天祥B区一户一表配电公变 |
| 杭州华益袍江项目/新城·悦携公馆项目 |
| 浙江雍容华府二期 |
| 绍兴上虞粮食储备 |
| 绍兴柯桥经济适用房 |
| 绍兴天圣大越府二期 |
| 诸暨君城东区、星雨华府小区 |
| 绍兴上虞合成置业有限公司（二期） |
| 永康翡翠城房地产开发有限公司（桂语听澜）母线槽 |
| 浙江昊元之江时代中心项目 |
| 浙能德清天然气分布式能源站 |
| 乐清市中心区G-b3地块母线 |
| 杭政储出【2012】43#地块商品住宅及幼儿园项目工程 |
| 滨湖印象花园项目 |
| 余杭区仓前第二小学项目 |
| 杭州顶津食品 |
| 余政储出（2015）010地块（博世环保产业园） |
| 杭州远洋幼儿园 |
| 浙江宋都济宸府 |
| 浙江天都城爱丽二期 |
| 杭州富春硅谷一期B组团项目 |
| 嘉兴绿城留香园 |



态度与细节

文化



真诚的合作 挑战极限

Attitude is everything, detail decides success or failure

真诚沟通 合作顺利

Sincere Communication, Cooperation



江苏奥凯电气有限公司
JIANGSU OKEY ELECTRIC CO.,LTD.

地址 (Add): 江苏省镇江市新区港南路88号

电话 (Tel): 0511-83370688

传真 (Fax): 0511-83372966

Http://www.jsokey.com